




TAMPA T7 – PLANTA
ESC.1:25

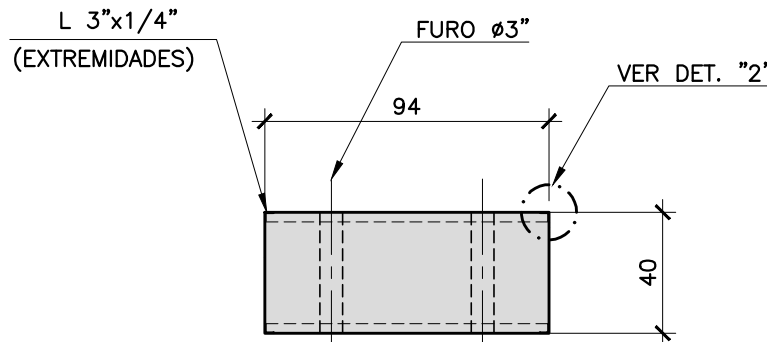


CORTE 14–14
ESC.1:25

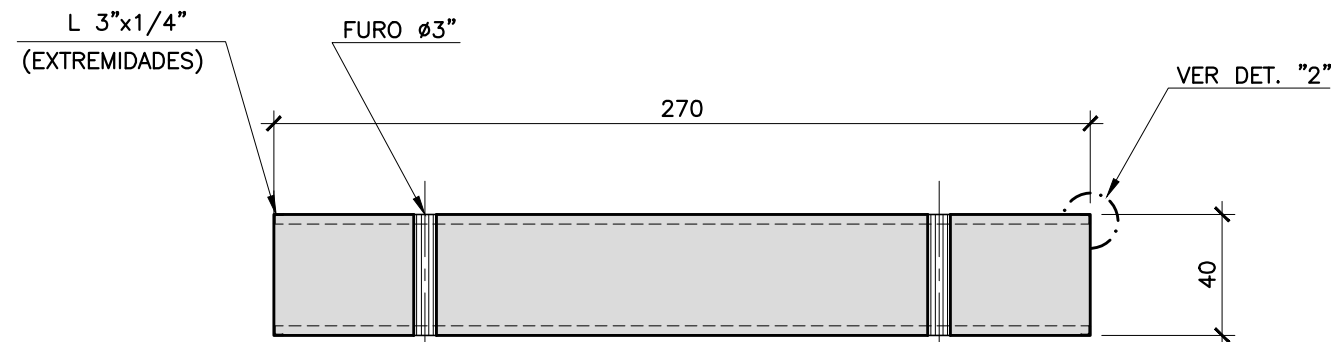


CORTE 15–15
ESC.1:25

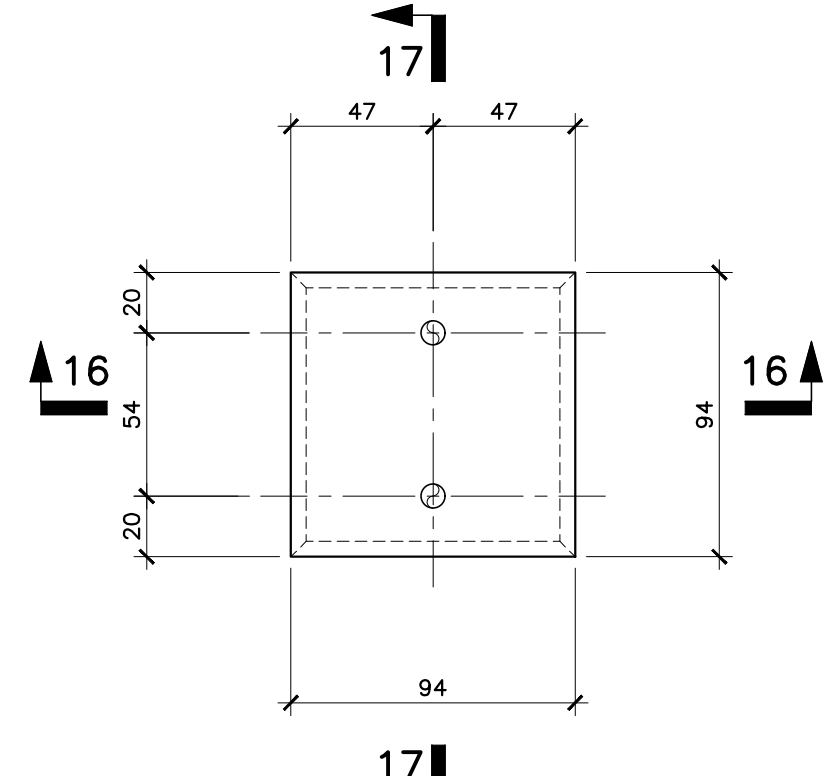


TAMPA T8 – PLANTA
ESC.1:25

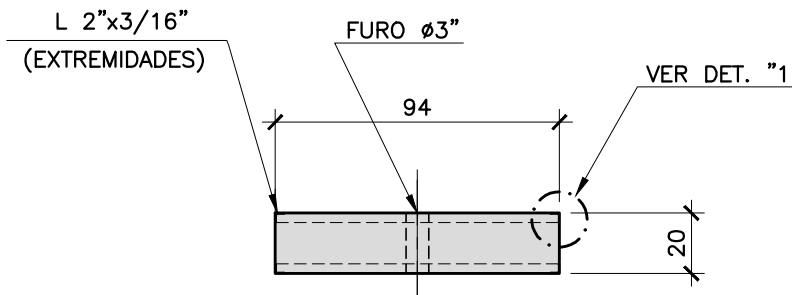


CORTE 16–16
ESC.1:25

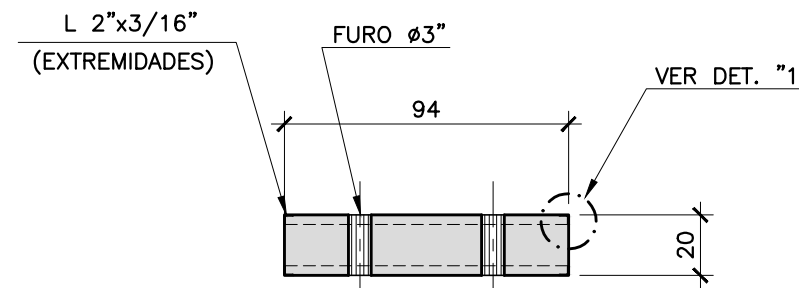

CORTE 17–17
ESC.1:25

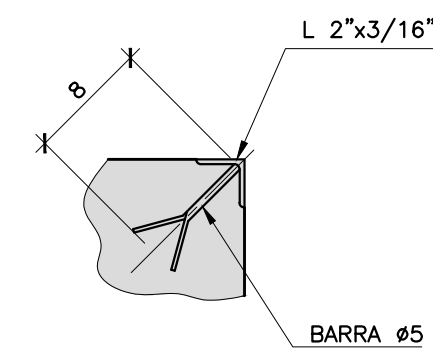


DETALHE "1"
ESC. 1:5

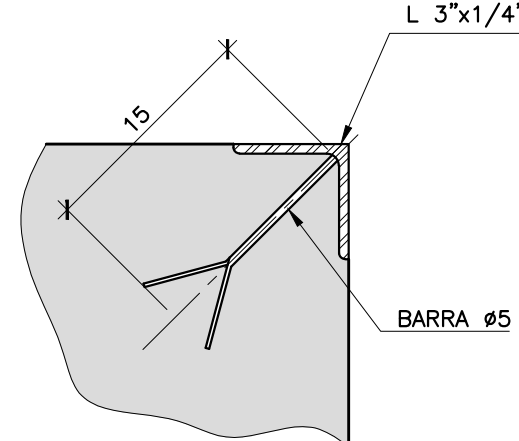


DETALHE "2"
ESC. 1:5


RESUMO DOS PRÉ-MOLDADOS				
PEÇA	QUANT. (total)	VOLUME UNIT. (m³)	PESO UNIT. (kg)	ÁREA FORMA (unit./m²)
TAMPA 7	2	1,015	2.534	5,45
TAMPA 8	2	0,177	442	2,42
TAMPA 9	152	0,156	390	1,49
TAMPA 10	1	0,176	440	2,41
TAMPA 11	8	1,080	2.700	5,71
TAMPA 12	2	0,999	2.498	5,28
TAMPA 13	5	1,232	3.080	6,51
TAMPA 14	2	1,127	2.818	5,96

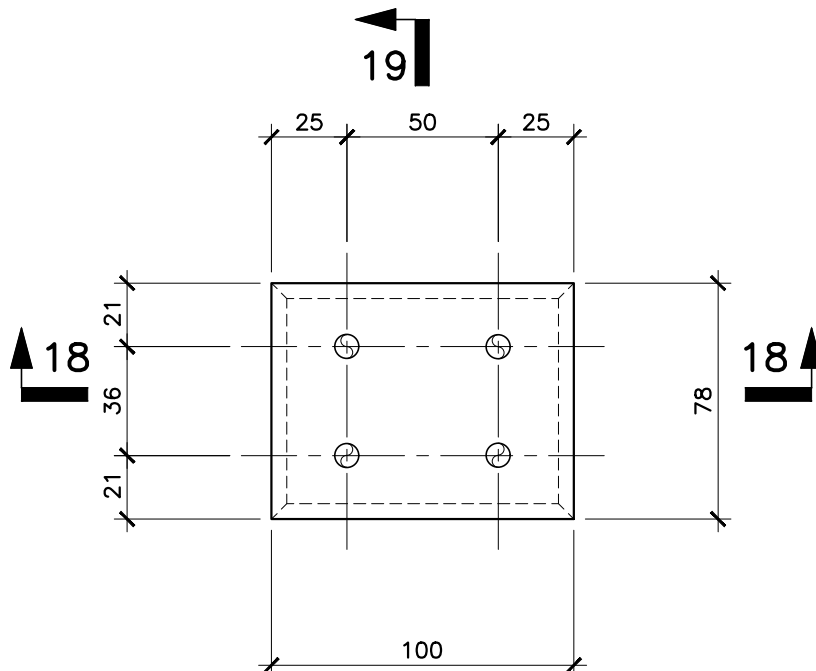


TAMPA T9 – PLANTA
ESC.1:25

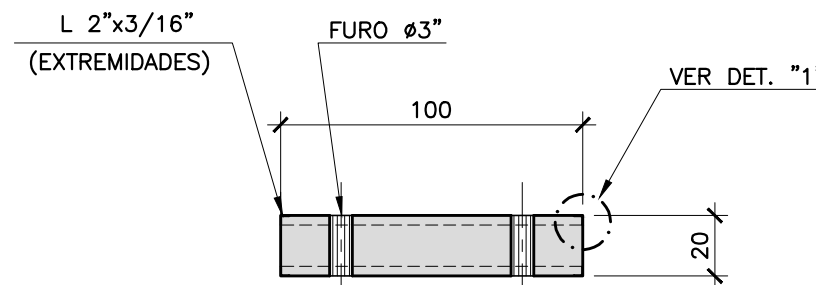


CORTE 18–18
ESC.1:25

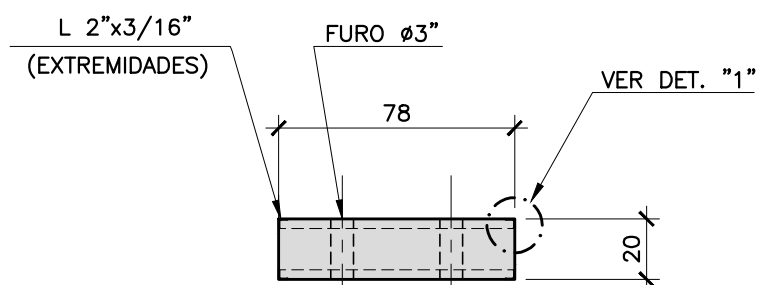


CORTE 19–19
ESC.1:25

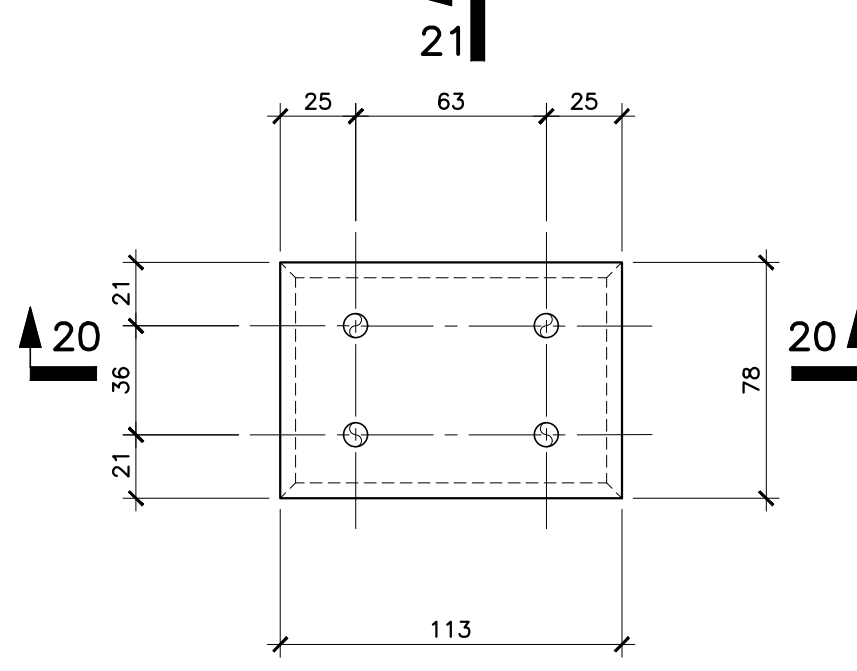


TAMPA T10 – PLANTA
ESC.1:25

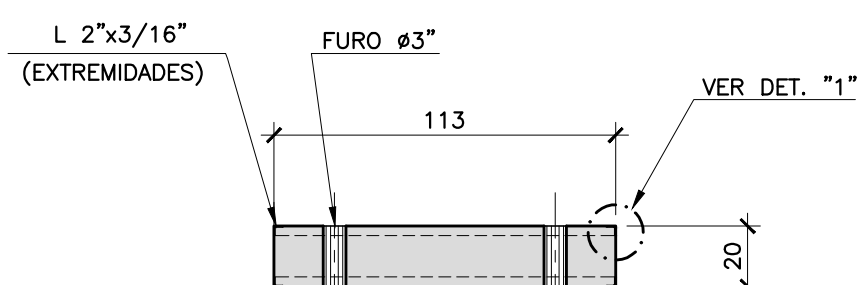


20–20
ESC.1:25

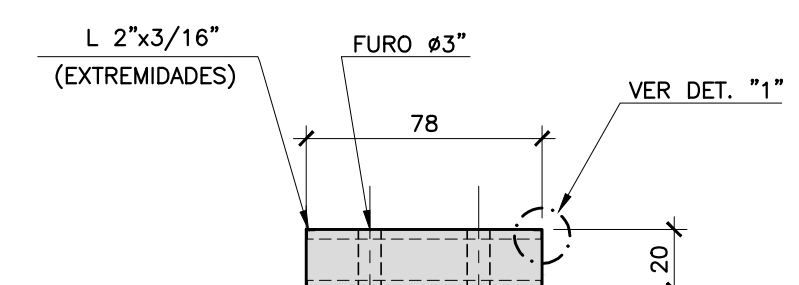


CORTE 21–21
ESC.1:25

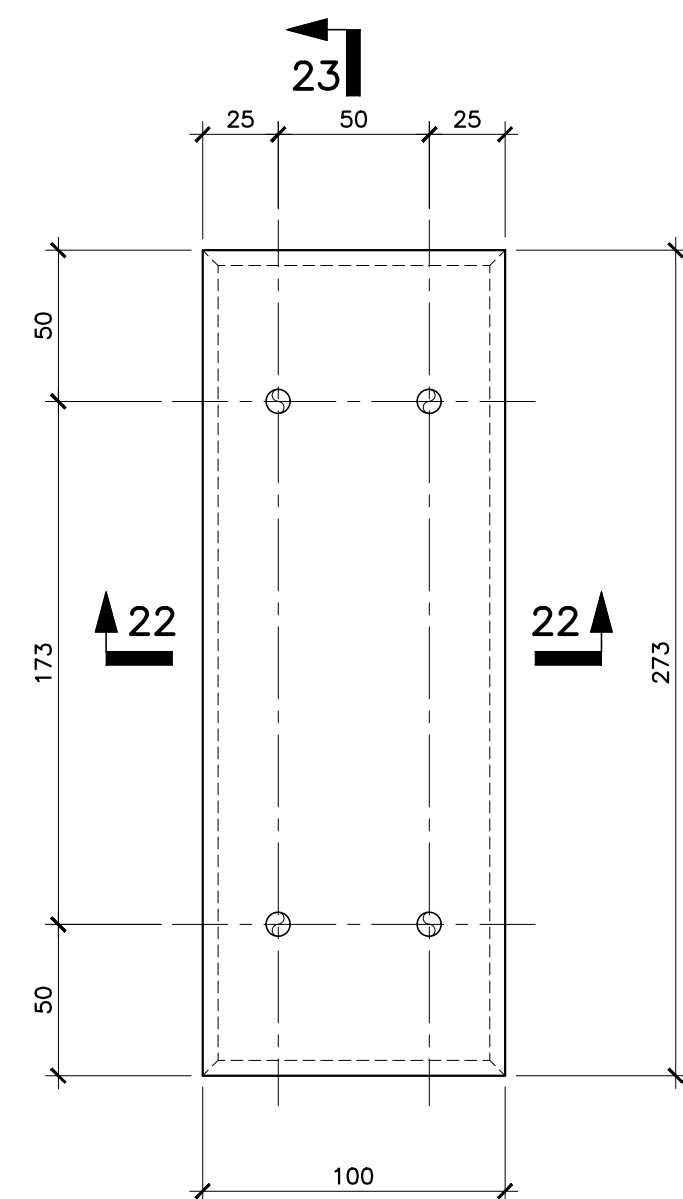


TAMPA T11 – PLANTA
ESC.1:25

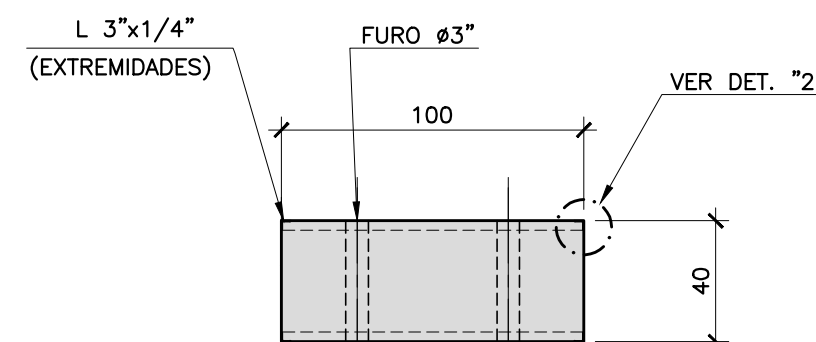


CORTE 22–22
ESC.1:25

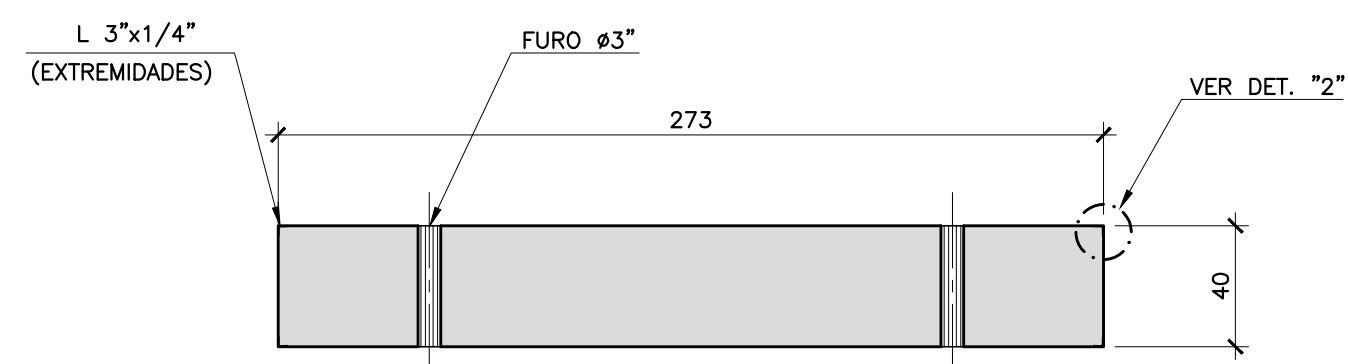


CORTE 23–23
ESC.1:25

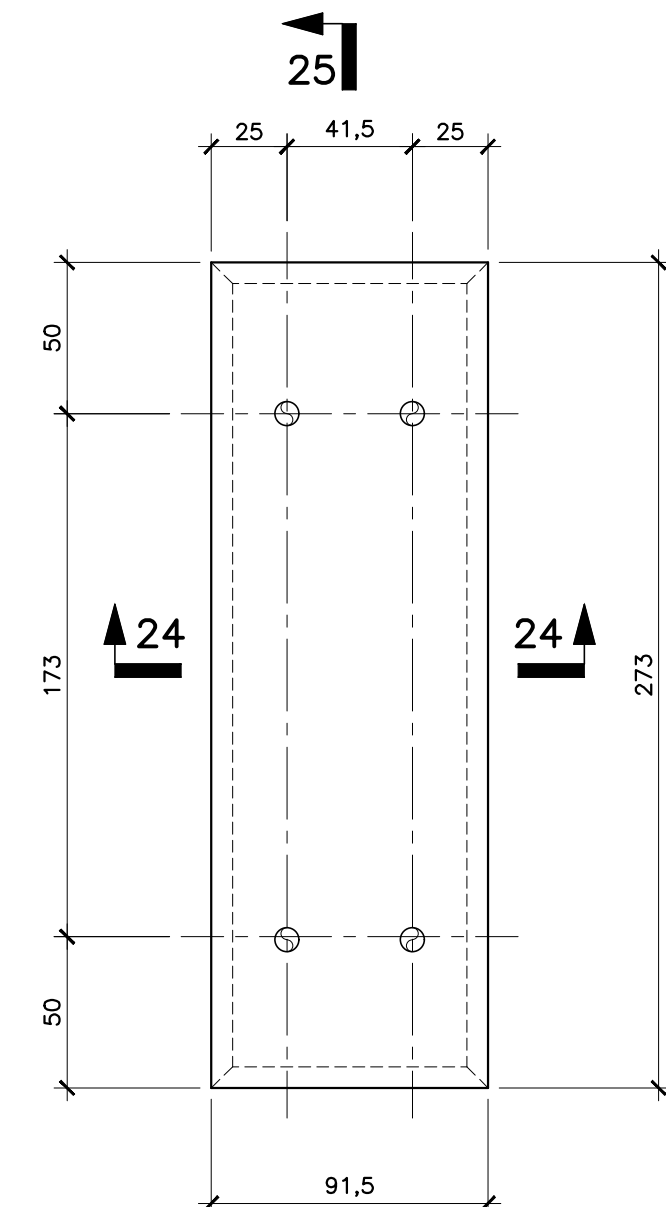


TAMPA T12 – PLANTA
ESC.1:25

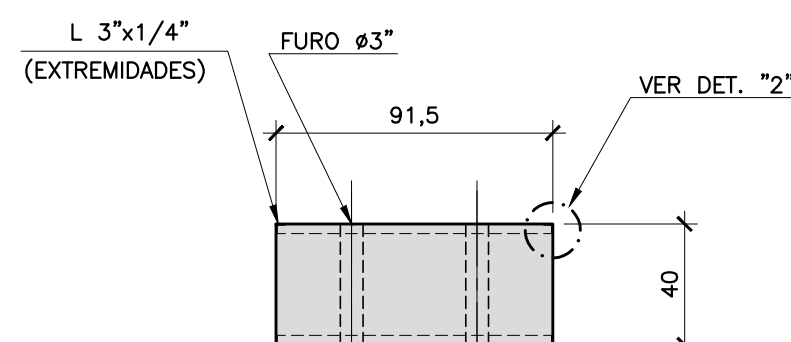


CORTE 24–24
ESC.1:25

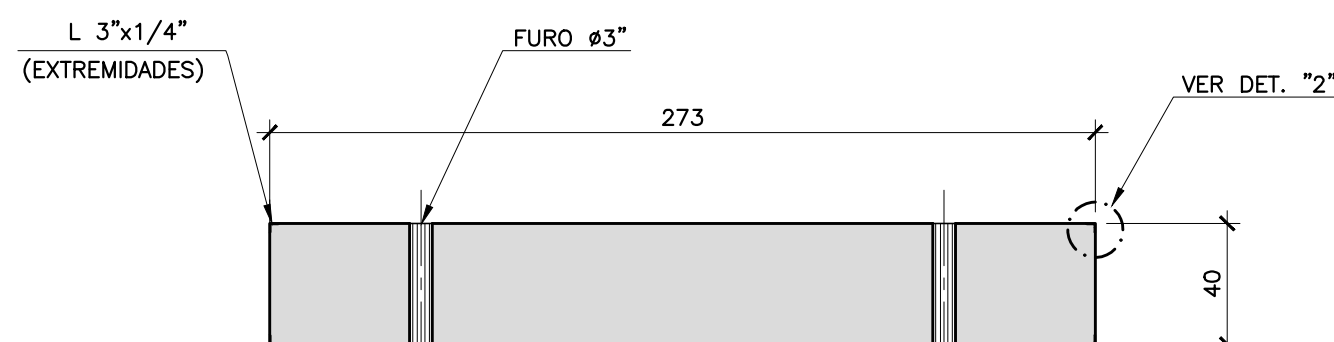


CORTE 25–25
ESC.1:25

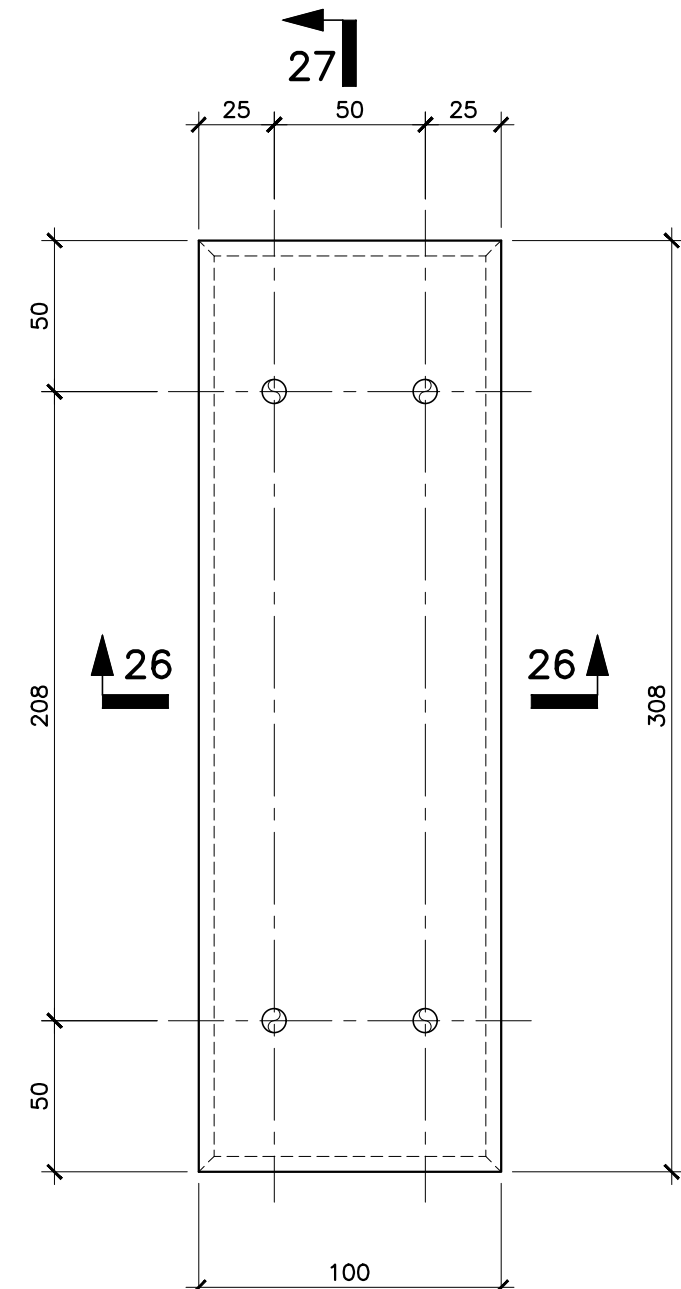


TAMPA T13 – PLANTA
ESC.1:25

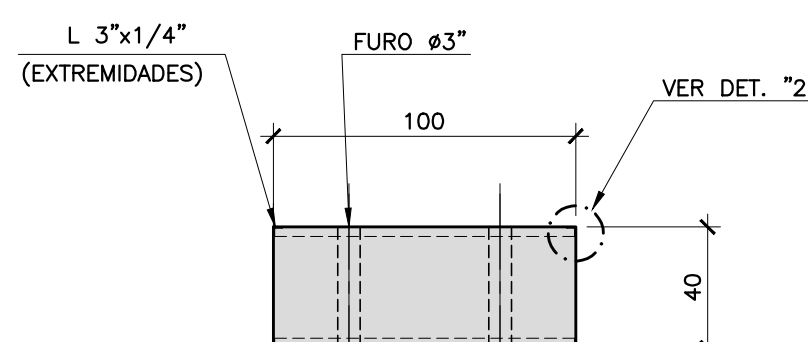


CORTE 26–26
ESC.1:25

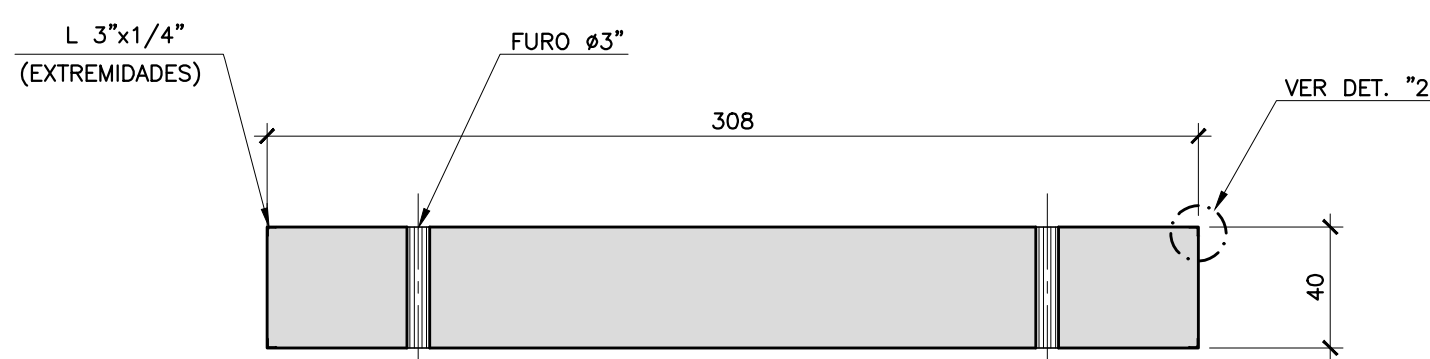


CORTE 27–27
ESC.1:25

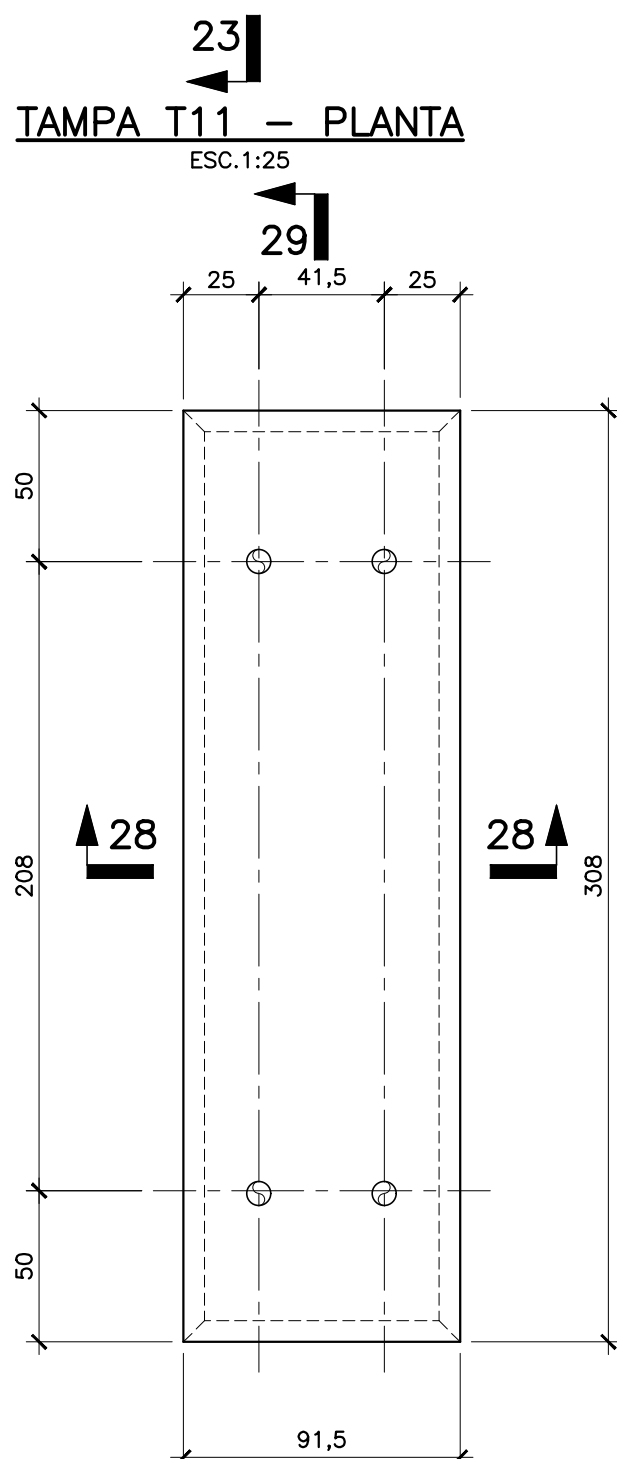

TAMPA T14 – PLANTA
ESC.1:25

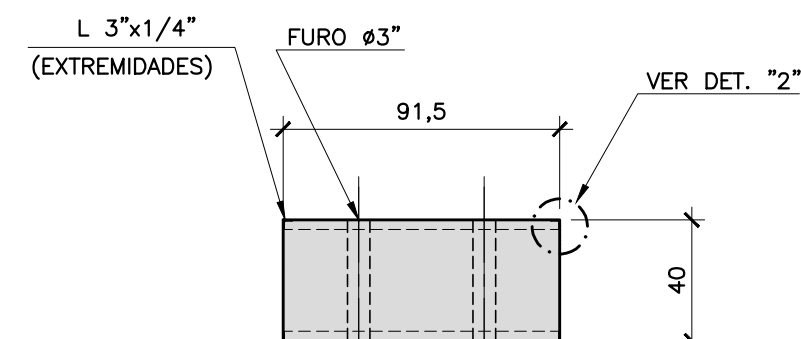

CORTE 28–28
ESC.1:25

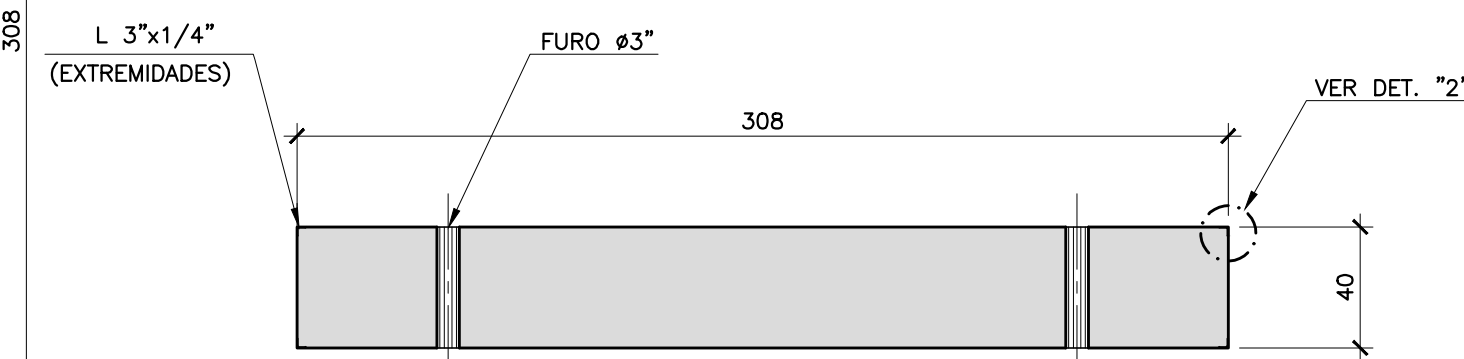

CORTE 27–27
ESC.1:25

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DE-2025-102-EST-ARR-001

ARRANJO GERAL

DE-2025-102-EST-FOR-001

GALERIAS-FORMAS-CORTES E DETALHES

LEGENDAS

NOTAS

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2 – MATERIAIS: CONCRETO fck ≥ 40 MPa.
AÇO CA-50.
AÇO ASTM A36 PARA PERFIS METÁLICOS.

3 – AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.

4 – APÓS O POSICIONAMENTO DAS TAMPAS, OS FUROS DE IÇAMENTO DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM MASTIQUE.

PLANTA CHAVE

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE.

☐ APROVADO S/ COMENTÁRIOS

☐ APROVADO C/ COMENTÁRIOS

☐ NÃO APROVADO

DEPARTAMENTO

DATA

VISTO

2

24/06/21

WHC

AJU

REVISÃO GERAL – ATENDIMENTO COMENTÁRIOS

1

02/06/21

WHC

AJU

MODIFICADO ONDE INDICADO – ATENDIMENTO COMENTÁRIOS

0

18/05/21

BRS

AJU

EMIÇÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO

REV.

DATA

DES.

PROJ.

DESCRIÇÃO

COORD.

RAP

18/05/21

CLIENTE:

VERIF.:

AJU

18/05/21

PROJ.:

AJU

18/05/21

DES.:

BRS

18/05/21

RESP.:

NOME

DATA

ASS.

Importante:

As informações contidas neste documento são de propriedade da RPEOTTA Eng. e Consultoria Ltda. e são fornecidas ao cliente sob condição de não serem utilizadas para outras finalidades, sendo aqueles estabelecidos contratualmente.

Nº DOCUMENTO RPEOTTA

DE-2025-102-EST-FOR-003

REVISÃO

2

ESCALA

IND.

Nº DOCUMENTO CLIENTE

REVISÃO

PROJETO: NOVAS TAMPAS DAS GALERIAS DOS BÊRÇOS DO PORTO DE ITAQUI

ÁREA: BÊRÇOS 101, 102, 103, 104 e 105

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO CAIS BÊRÇO 102 FORMAS – TAMPAS PRÉ-MOLDADAS – PARTE 2

A11 (1028mmx594mm)