





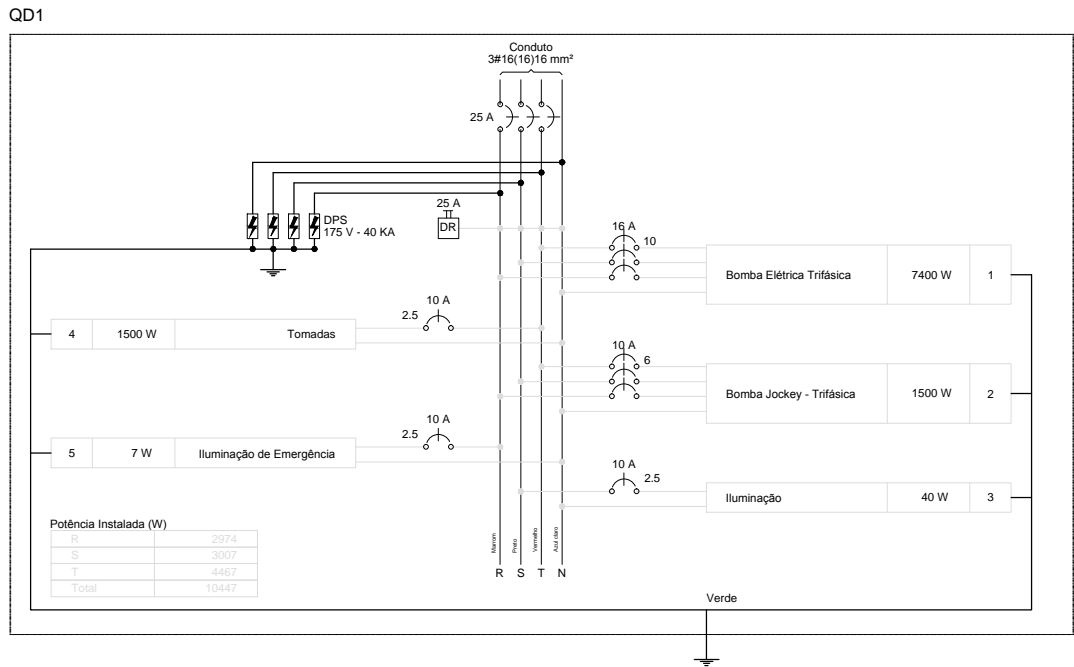
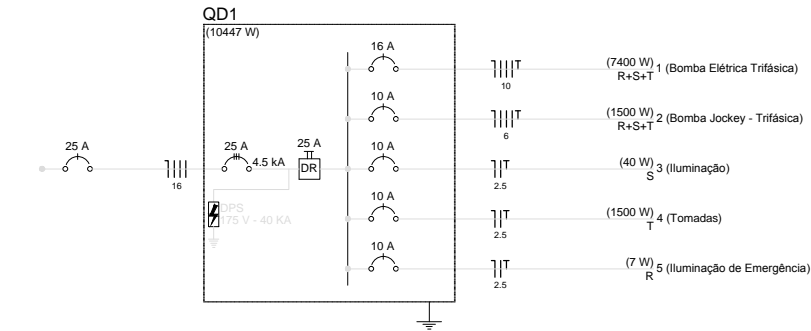
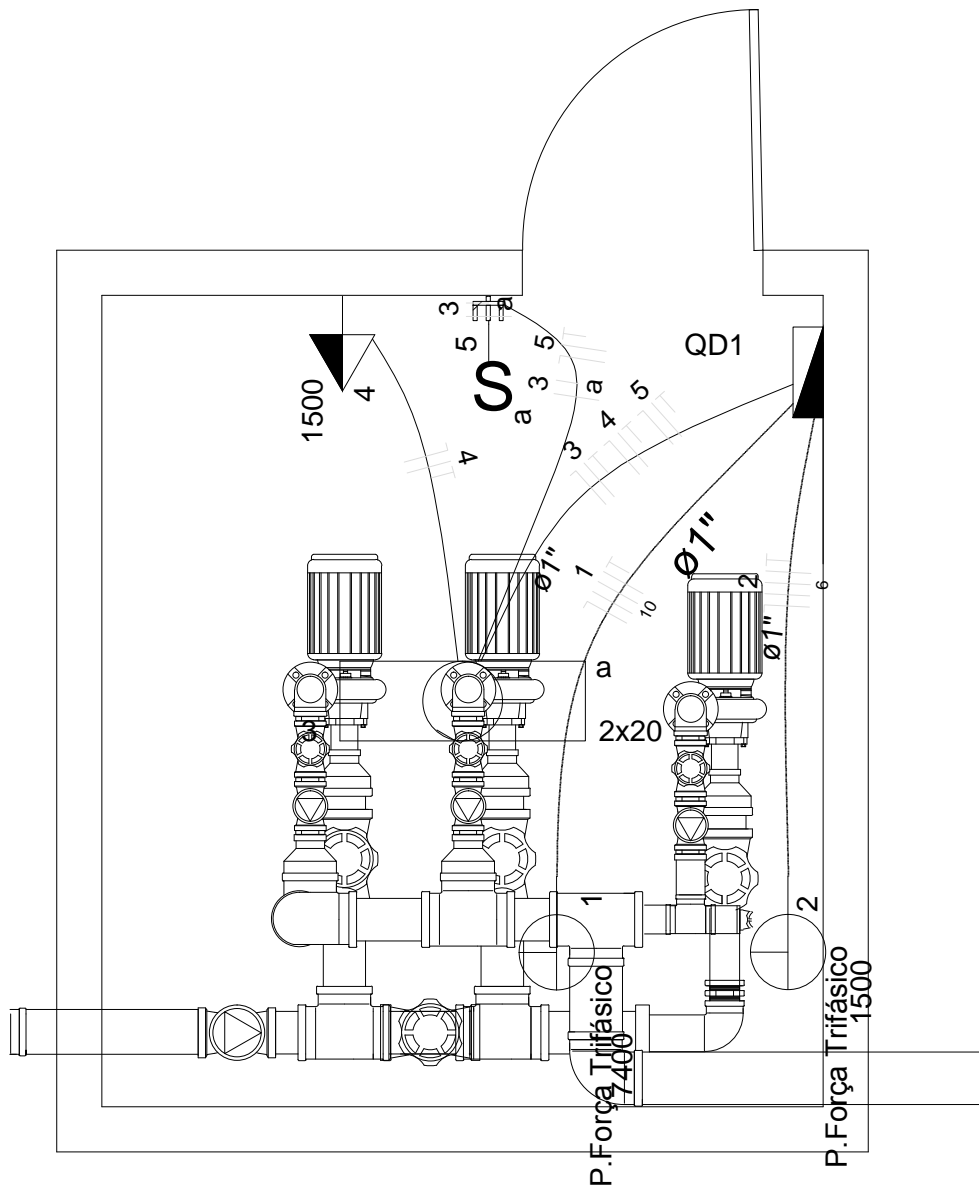


Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso específico	10.83	100	10.83
		TOTAL	10.83

Legenda	
	3P+T
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Luminária de Emergência
	Luminária p/ lâmp. led tubular - sobrepôr
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso

Legenda das indicações	
P.Força Trifásico	Tomada - uso específico - Bomba Elétrica Trifásica até 2CV - 1.500W
Reserva	Tomada - uso específico - Equipamento Reserva



0	B	20/06/2016	FELIPE	ALVELINDA	----	PARA APROVAÇÃO	
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA INFORMAÇÃO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(F) COMO COMPRADO	(G) COMO CONSTRUÍDO	(H) CANCELADO



TÍTULO:
Construção da Portaria Provisória do Porto do Itaqui, na cidade
de São Luís – MA.

Nº EMAP: DS-PI-1101-0007-R00 DATA: JUNHO/16 REVISÃO: 00

PROJETO ELÉTRICO - CASA DE BOMBAS - ARMAZÉM LONADO

PROJETISTA: Felipe Pacheco Oliveira CREA/CAU: 1108401406 Nº CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxxxx

RESP. TÉCNICO: _____ CONTRATADA: _____ ESCALA : S/E Nº PRANCHA: 06/06

COR	IMPRES	ESP.
001	PRETO	0,10
002	PRETO	0,10
003	PRETO	0,10
004	PRETO	0,20
005	PRETO	0,30
006	PRETO	0,50
140	140	0,10
172	172	0,10
253	253	0,10
255	255	0,10