



01 PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO
ÁREA TOTAL: 10,10m² ESC: 1/50

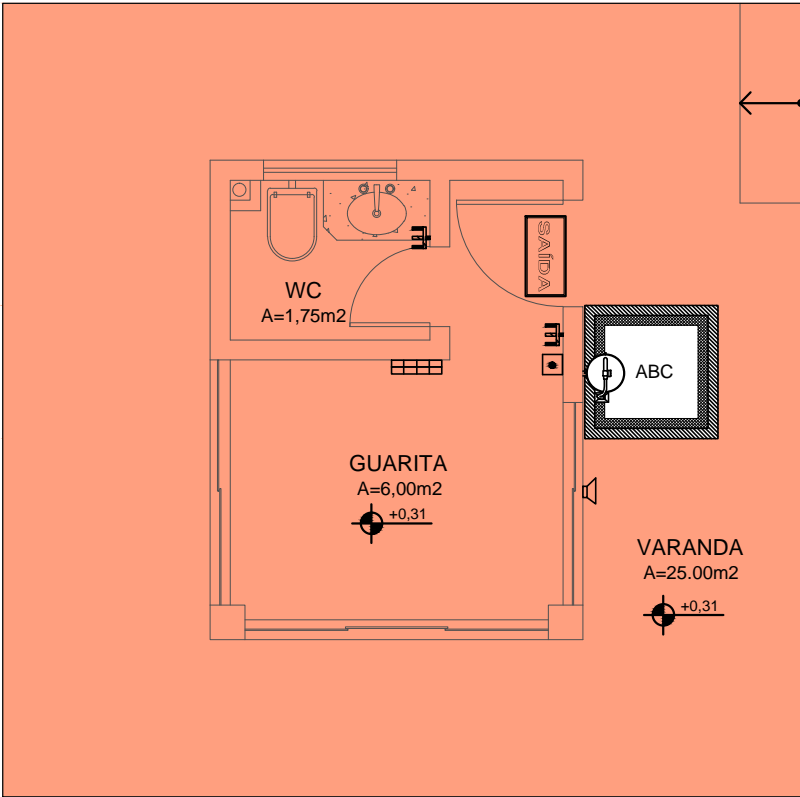

02 PLANTA DE ÁREA DE ATUAÇÃO DE EXTINTOR
ÁREA TOTAL: 10,10m² ESC: 1/50

DETALHE - AVISADOR SONORO DE INCÊNDIO



LEGENDA - ÁREA DE ABRANGÊNCIA
- ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EXTINTOR


LEGENDA - DIVERSOS

- EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6Kg
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA ESCADA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
- FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO
- CENTRAL
- ACIONADOR MANUAL
- AVISADOR SONORO ELETRÔNICO


RELAÇÃO MATERIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6KG	01un
02	SUPOORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO	01un
03	PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	01un
04	PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"	01un
05	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w	02un
06	PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NO PISO	01m²
07	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA	01un
08	SIRENE ELETRÔNICA	01un
09	BOTOEIRA MANUAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERES	01un

- NOTAS
- 1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
 - 3 - CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.
 - 4 - O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO.
 - 5 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALARME DEVERÃO SER INSTALADOS EM CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE.
 - 6 - SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER DOTADO DE BATERIA CONFORME MD.


SIMBOLOGIA




EXTINTOR PAREDE BC




EXTINTOR PAREDE ABC




PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA




PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE ROTA DE FUGA




EXTINTOR-SINALIZAÇÃO NO PISO



- SAÍDA
- 1 - Placa com fundo verde e pictograma/ letras em branco e com vidro translúcido.
 - 2 - As dimensões das placas são indicadas (sem pictogramas na mesma proporção) e dimensionadas segundo a NBR 13034-2, tabela-1 "Dimensões das placas de sinalização".
 - 3 - A altura das letras são indicadas e dimensionadas considerando o diâmetro do observador de L = 12m segundo a tabela-2 da mesma norma.
 - 4 - As placas das placas de sinalização de rota de fuga deverão ser instaladas sobre indicativas a 20 cm do piso, no sentido de fuga.



SAÍDA À ESQUERDA



SAÍDA À DIREITA

DETALHE PLACAS DE INDICAÇÃO

COR	PENA	ESP.
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,10
8	7	0,05
252	252	0,10
253	253	0,10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - GUARITA II DO PRC, LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO:
PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTOR
GUARITA II DO PRC

Nº EMAP:
DS-PI-1152-0012-R01

DATA:
MAIO 2016

ESCALA :
1/50

REVISÃO:
01

Nº PRANCHA:

01
01