


PLANTA BAIXA CASA DE BOMBAS E RESEVATÓRIO

ESCALA 1/25

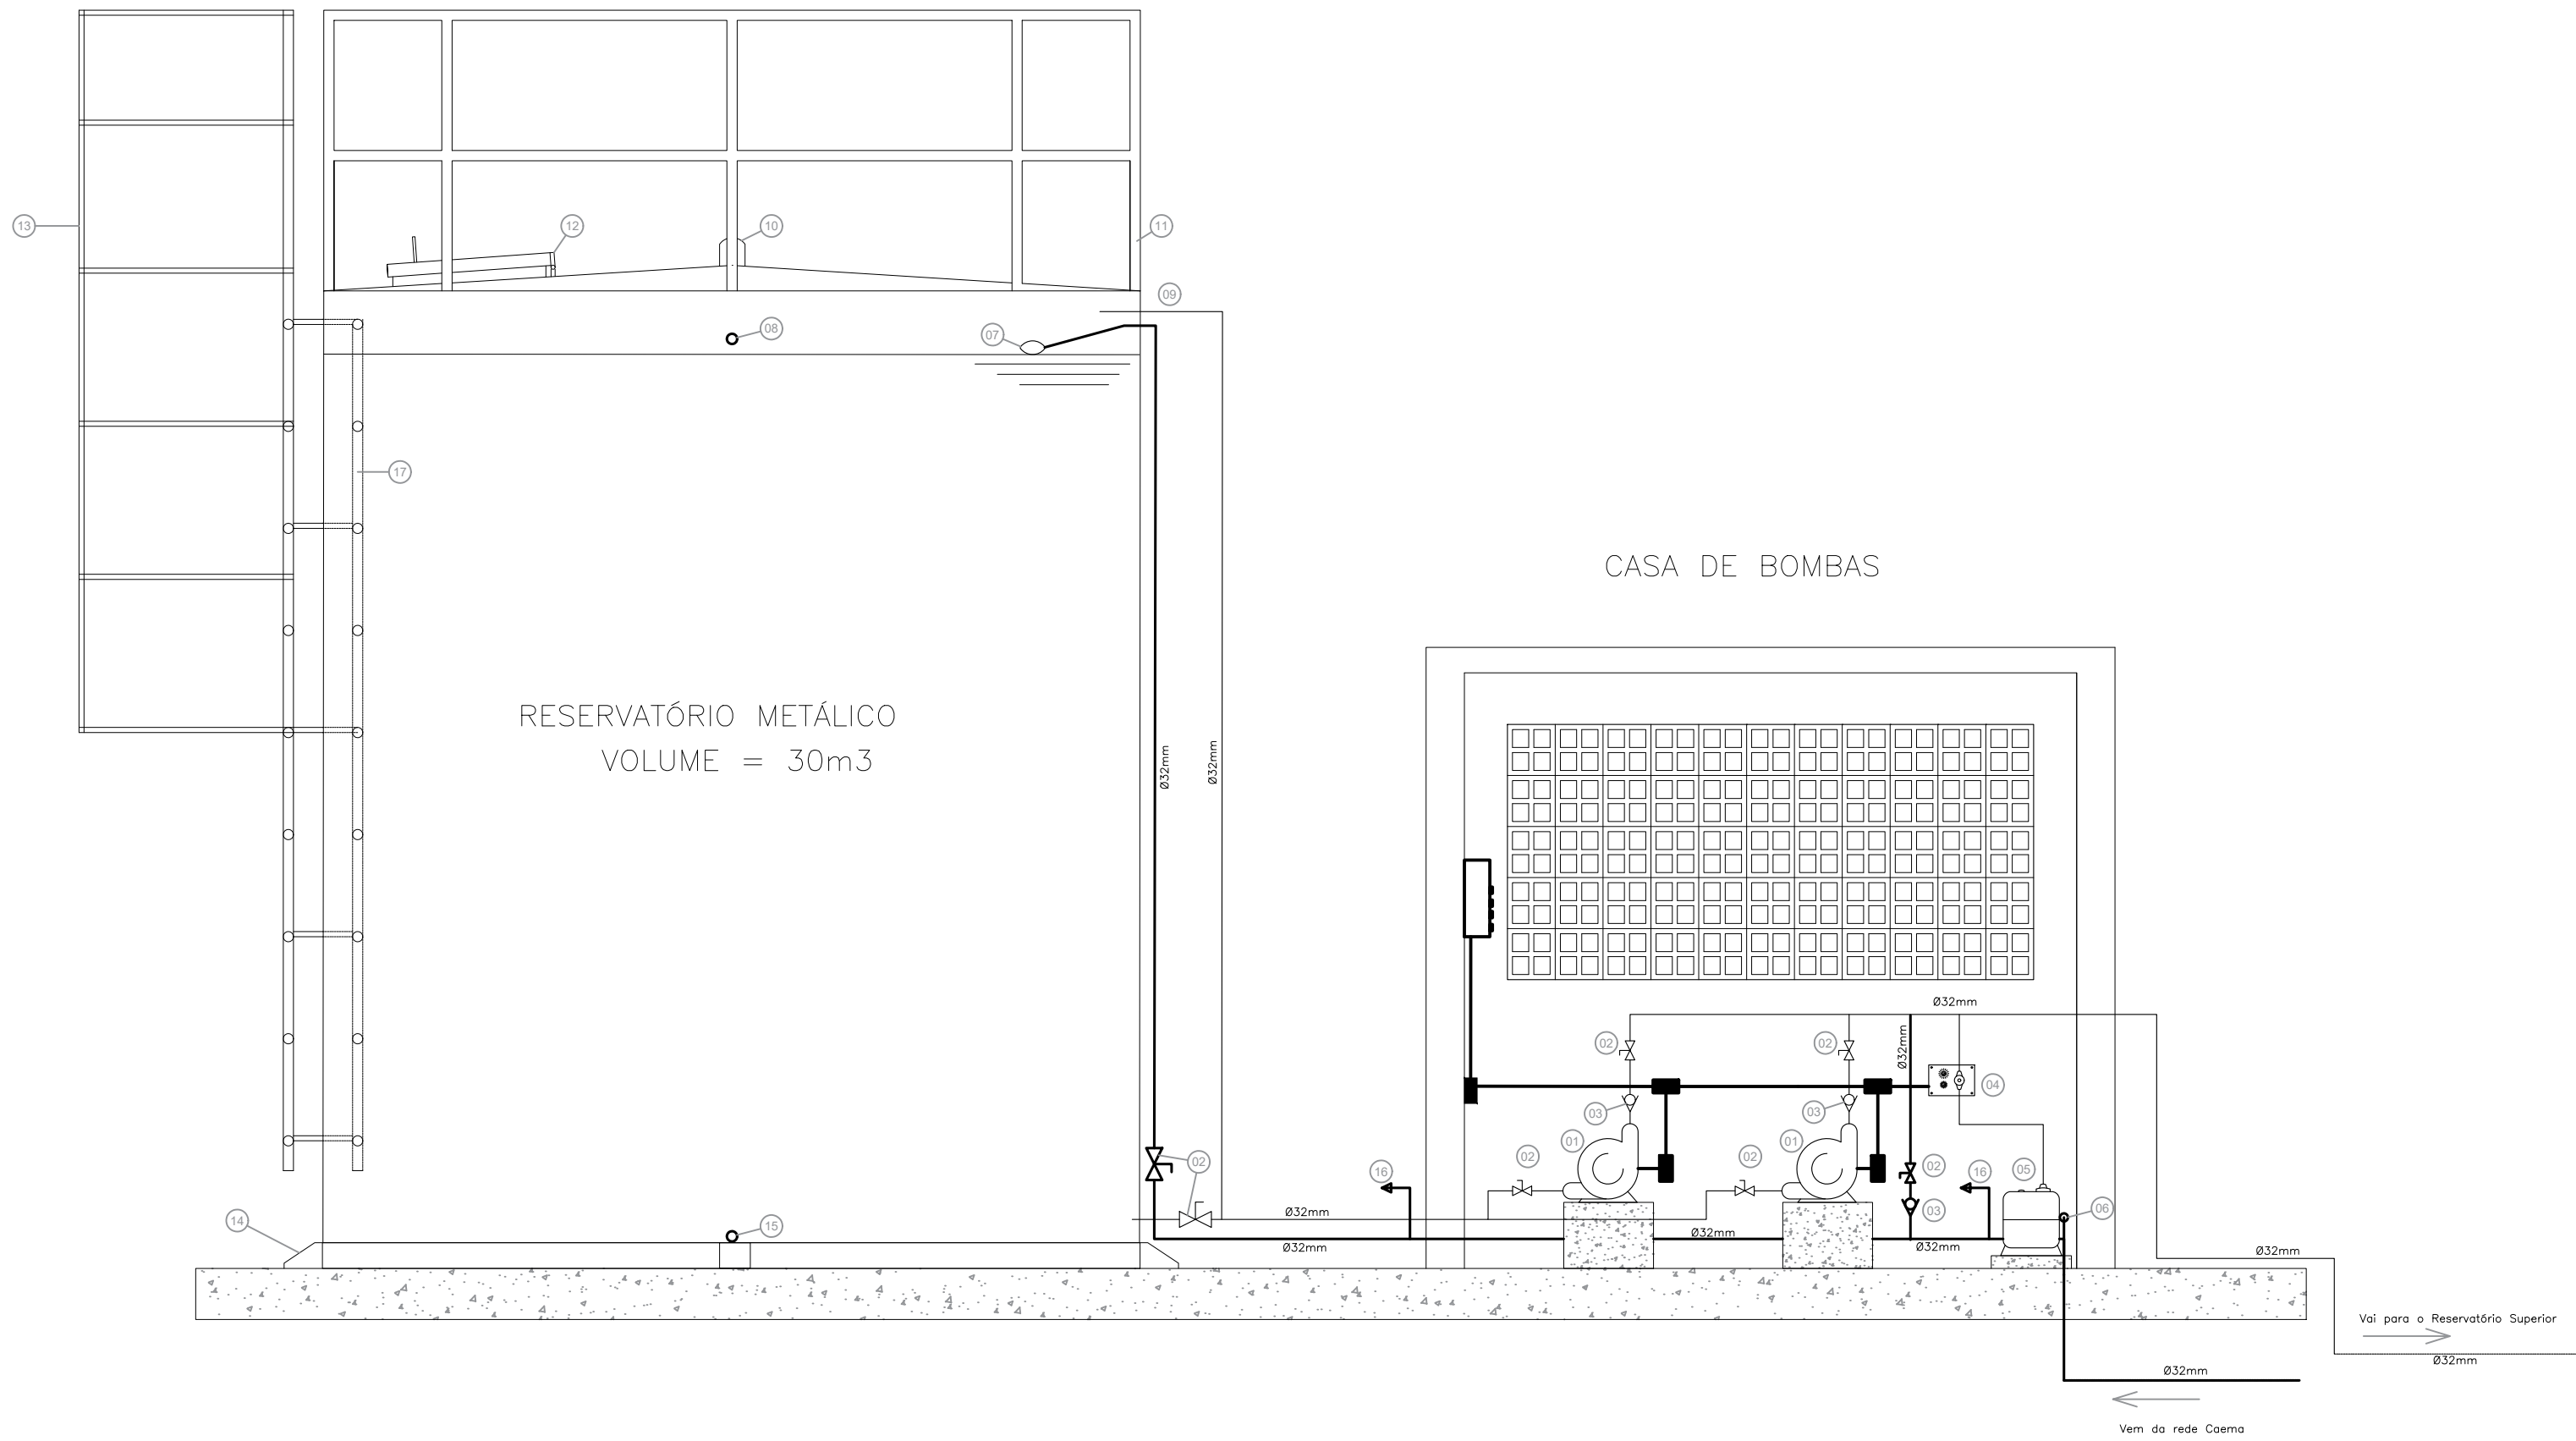

VISTA A - CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO

ESCALA 1/25

- 01 – Bomba Centrífuga
- 02 – Registro de Gaveta
- 03 – Válvula de Retensão Ø32mm
- 04 – Bomba de injeção de Cloro
- 05 – Reservatório de Cloro
- 06 – Hidrômetro
- 07 – Torneira Boia (Alimentação)
- 08 – Extravasor
- 09 – Ventilação da Tubulação
- 10 – Ventilação do Reservatório
- 11 – Guarda-Corpo (h=1,10)
- 12 – Escotilha de Acesso Hermeticamente Fechada
- 13 – Escada de Acesso Externa com Guarda-Corpo
- 14 – Chumbadores
- 15 – Limpeza
- 16 – Torneita Cromada (Padrão Médio)
- 17 – Escada de Acesso Interna

REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A)	PRELIMINAR					
(B)	PARA APROVAÇÃO					
(C)	PARA INFORMAÇÃO					
(D)	PARA COTTAÇÃO					
(E)	APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO					
(F)	COMO COMPRADO					
(G)	COMO CONSTRUÍDO					
(H)	CANCELADO					



TÍTULO:
Adequações do Sistema de Absatecimento D'Água do
Porto do Itaqui em São Luís - MA.

Nº EMAP: 2020.08-DS-HID-1001-0002-R00 DATA: SET/2020 REVISÃO: 00

REDE DE ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA DA SEDE

RESP. TÉCNICO: CONTRATADA: ESCALA: 1/25 Nº PRANCHA: 01/00