



Vem da Casa de Bombas de Combate a Incêndio




CX1

ø1 1/2"




16



CX2

RESERVATÓRIO 30m³

CASA DE BOMBAS

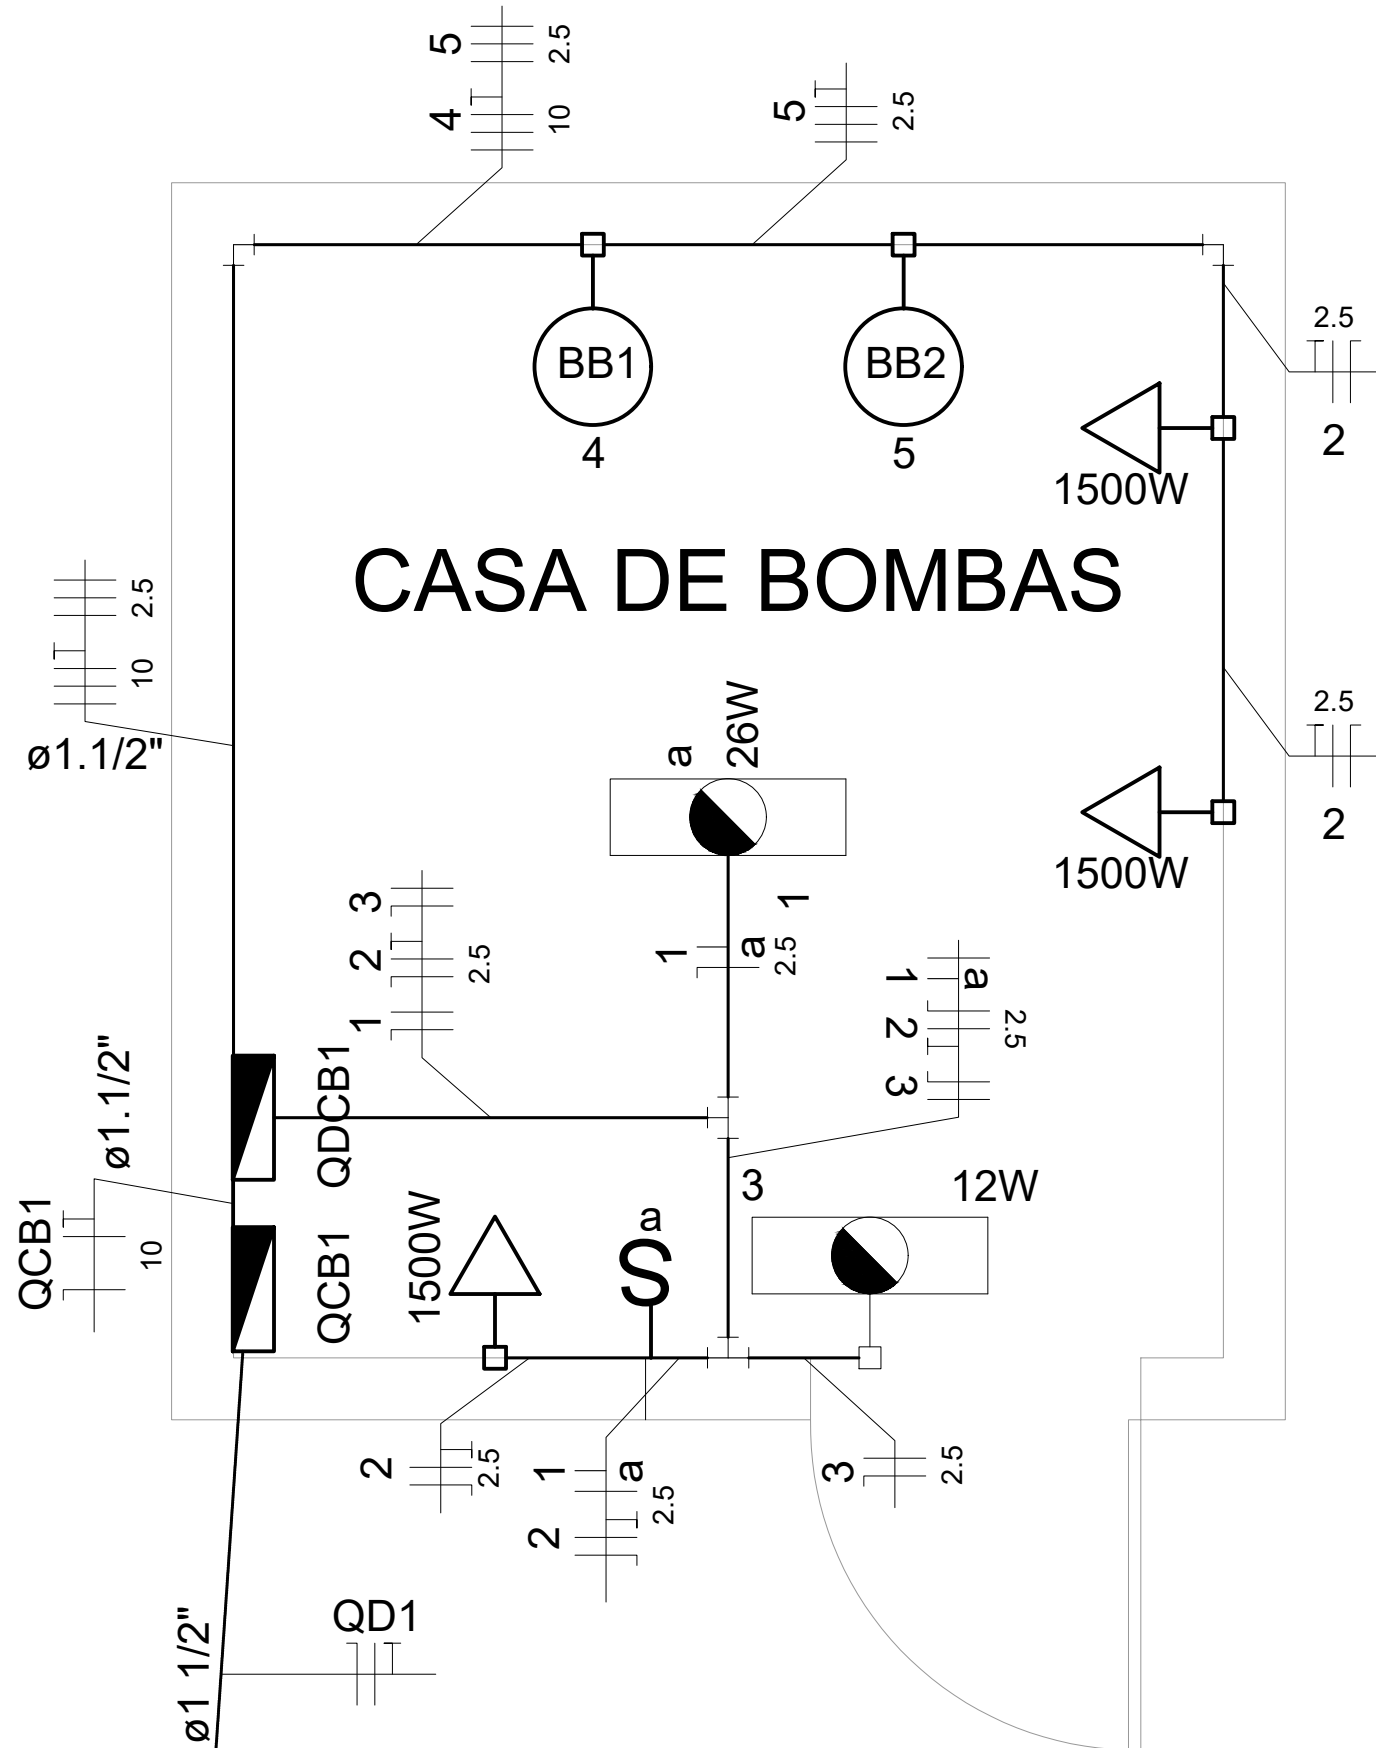

CON	MAPAS	ESP
001	PROJETO	0,50
002	PROJETO	0,50
003	PROJETO	0,50
004	PROJETO	0,50
005	PROJETO	0,50
006	PROJETO	0,50
007	PROJETO	0,50
008	PROJETO	0,50
009	PROJETO	0,50
010	PROJETO	0,50
011	PROJETO	0,50
012	PROJETO	0,50
013	PROJETO	0,50
014	PROJETO	0,50
015	PROJETO	0,50
016	PROJETO	0,50
017	PROJETO	0,50
018	PROJETO	0,50
019	PROJETO	0,50
020	PROJETO	0,50
021	PROJETO	0,50
022	PROJETO	0,50
023	PROJETO	0,50
024	PROJETO	0,50
025	PROJETO	0,50

PROJETO ELÉTRICO BÁSICO

ESCALA:



TÍTULO:
Adequação do Sistema Abastecimento de Água do Porto do Itaqui em São Luís - MA.

Nº EMAP: 2020.08-DS-ELE-1001-0002-R00 DATA: SET/2020

REVISÃO: 00

PROJETO BÁSICO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA CASA DE BOMBAS

PROJETISTA:

CREA/CAU:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

CONTRATADA:

ESCALA: INDICADA

Nº PRANCHAS: 01/01