


PLANTA DO TERRENO
ESCALA 1:500

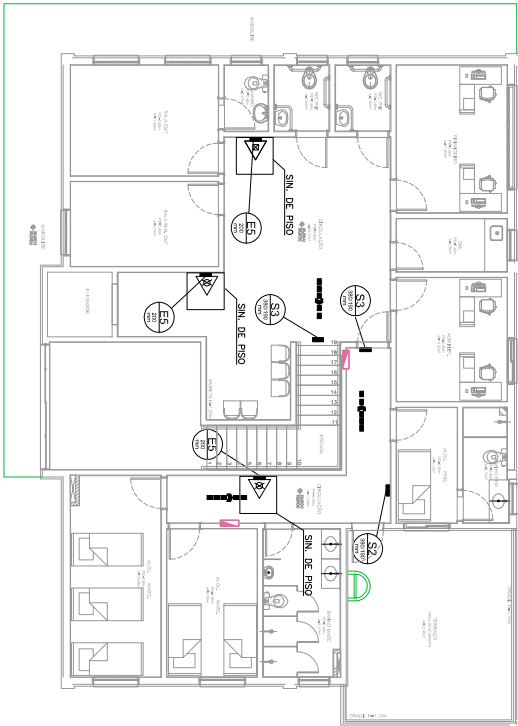

PLANTA DO PAV. SUPERIOR
ESCALA 1:500


Quadro Geral de Áreas		
Área Útil	371,87	m²
Área Construída	212,12	m²
Área Coberta	245,40	m²

EDIFICAÇÃO CLASSIFICADA COMO:
V - PRÉDIO (QUARTIS, MINISTÉRIOS, EMBAIXADAS, TRIBUNAS, CONSULADOS E CONGREGAÇÕES)
CONFORME ART. 37, ITEM I - PARÁGRAFO COM O MÁXIMO DE DOIS PAVIMENTOS E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 750m² E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PREVENTIVO FUMO CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTES.
AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SERÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMOS DE 2 HORAS


LEGENDAS	
EXTINTORES EXTINTORES PORTÁTEIS	PO QUÍMICO SECO BC - 20 B-C 07 UN ÁGUA PRESSURIZADA - 2A 05 UN
ROTAS DE FUGA	SÁIDA FINAL DA ROTA DE FUGA DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
SIST. DE ILUM. DE EMERGÊNCIA	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ALACRAMENTO 35 UN
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CÓRPO DA PLACA DM, DA PLACA QUADRA / LUMINÁRIA RETANGULAR

QUANTITATIVO SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
CÓDIGO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
S2		INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ROTA DE FUGA
S3		INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ROTA DE FUGA E SAÍDA
E5		EXTINTOR DE INCÊNDIO


NOTAS SINALIZAÇÃO
A) A SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 1,50m DA VERTICAL.
B) A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A DIREÇÃO DE FUGA SEJA INDICADA POR UM ÚNICO SÍMBOLO, SEM A NECESSIDADE DE SINALIZAÇÃO DE FUGA E SAÍDA.
C) A SINALIZAÇÃO DE FUGA E SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE A SINALIZAÇÃO SEJA DO TIPO BLOCO AUTÔNOMO.
D) A SINALIZAÇÃO DEVE SER EXECUTADA COM CORES/ALTIMETROS PRECONIZADOS.




01 INSTALAÇÃO DE EXTINTOR EM SUPORTE TIPO "TRIPÉ"
OBS.: RECOMENDA-SE QUE O SUPORTE SEJA ADEQUADO AO PISO

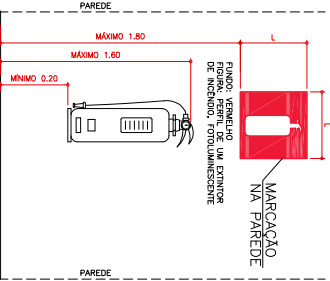

02 INSTALAÇÃO DE EXTINTORES NA PAREDE
OBS.: RECOMENDA-SE QUE O SUPORTE SEJA ADEQUADO AO PISO



03 MARCAÇÃO DE PISO F/ HIDRANTES E EXTINTORES
Sinalização de piso para equipamentos de combate a incêndio. A sinalização deve ser feita com uma fita amarela de 1,00m de largura e 0,70m de comprimento, com uma faixa vermelha de 0,15m de largura e 0,15m de comprimento no centro.

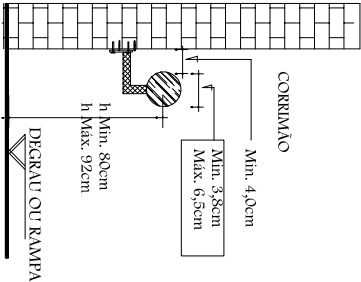

04 DETALHE DO CORRIMÃO