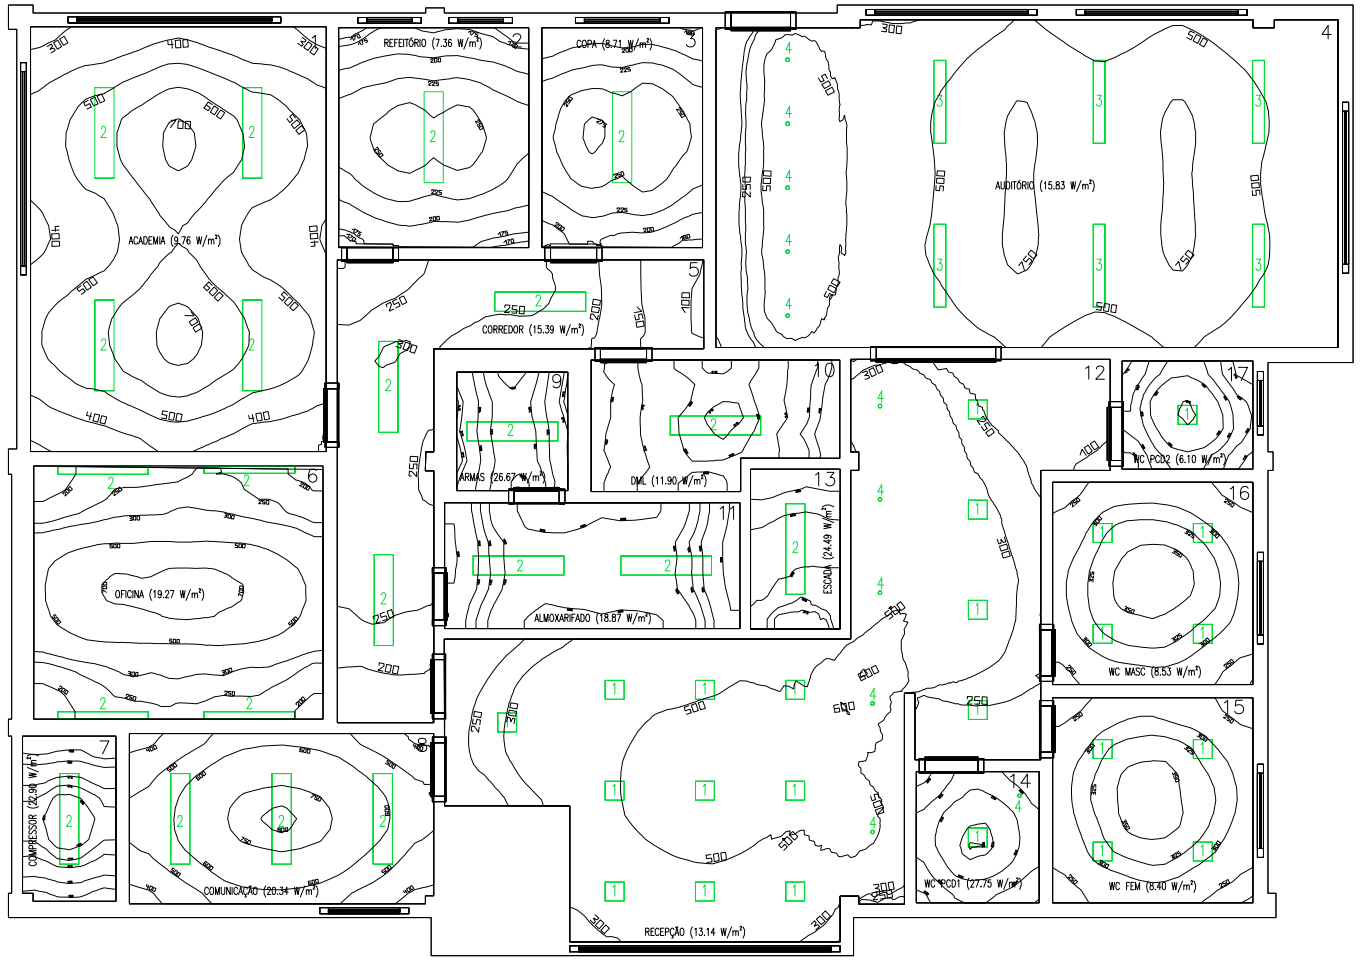

ESTUDO LUMINOTÉCNICO
PAVIMENTO TÉRREO – esc.: 1/50

LUMINÁRIAS

Número	Fabricante	Modelo	LÂMPADA	FLUXO LUMINOSO	QUANTIDADE
1	ITAIM	Maia PE	1xLED 4000K	1.583 lm	25
2	ITAIM	2007	2xFluorescente tubular T5 28W	5.418 lm	22
3	ITAIM	2005	2xFluorescente tubular T5 28W	5.142 lm	6
4	ITAIM	Ipy	1xDicróica baixa tensão 50W	800 lm	11

ILUMINAMENTO DOS AMBIENTES

#	NOME	Min	Max	Médio	Min/Médio	Min/Max
1	ACADEMIA	260 lx	732 lx	511 lx	0.51	0.36
2	REFEITÓRIO	163 lx	263 lx	219 lx	0.74	0.62
3	COPA	176 lx	279 lx	233 lx	0.76	0.63
4	AUDITÓRIO	90.6 lx	780 lx	533 lx	0.17	0.12
5	CORREDOR	95.8 lx	304 lx	234 lx	0.41	0.32
6	OFICINA	172 lx	745 lx	407 lx	0.42	0.23
7	COMPRESSOR	151 lx	186 lx	168 lx	0.90	0.81
8	COMUNICAÇÃO	367 lx	811 lx	595 lx	0.62	0.45
9	ARMAS	364 lx	460 lx	413 lx	0.88	0.79
10	DML	131 lx	213 lx	179 lx	0.73	0.62
11	ALMOXARIFADO	329 lx	523 lx	451 lx	0.73	0.63
12	RECEPÇÃO	90.0 lx	606 lx	389 lx	0.23	0.15
13	ESCADA	208 lx	394 lx	281 lx	0.74	0.53
14	WC PCD1	192 lx	280 lx	242 lx	0.79	0.69
15	WC FEM	222 lx	365 lx	303 lx	0.73	0.61
16	WC MASC	224 lx	363 lx	306 lx	0.73	0.62
17	WC PCD2	111 lx	141 lx	126 lx	0.88	0.79

NOTAS

01 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

DISCIPLINA	FOLHA	ARQUIVO ELETRÔNICO	REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÃO
ARQ	.	2018.13-DB-ARQ-2109-0003_A	A	12/11/2018	.

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA - COMPLEMENTARES

REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
A	B	19/02/2019	R.MARTINS	R.MARTINS	-----	PARA APROVAÇÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

PORTO DO ITAQUI

TÍTULO: ESTUDO LUMINOTÉCNICO - TÉRREO - Construção da Base de Pronta Resposta do Porto do Itaqui, localizada na Ponta da Espera

Nº EMAP: 2018.13-DB-LUM-2109-0003 DATA: FEVEREIRO/19 REVISÃO: A

ESTUDO LUMINOTÉCNICO - BASE DE PRONTA RESPOSTA - PONTA DA ESPERA

PROJETISTA: RODRIGO MARTINS CREA/CAU: 5061024724 Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO: Engª Vera L.F.B. CONTRATADA: ESCALA: 1:50 Nº PRANCHA: 03/04