




**1** ARMAÇÃO NEGATIVA VERTICAL - BASE MURO DE ARRIMO 04  
1:25

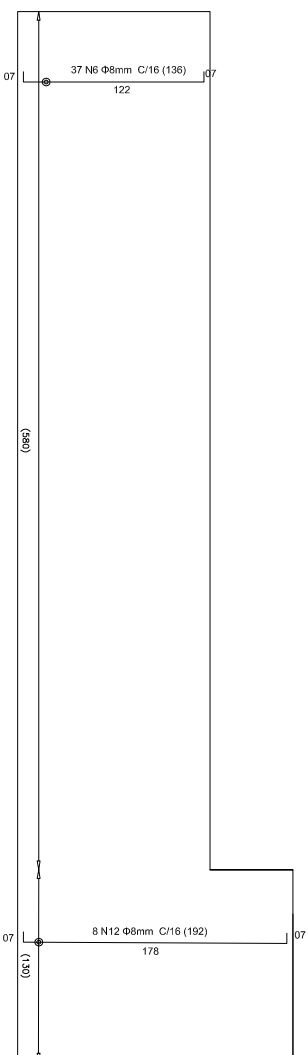

2 ARMAÇÃO POSITIVA VERTICAL -BASE MURO DE ARRIMO 04  
1:25

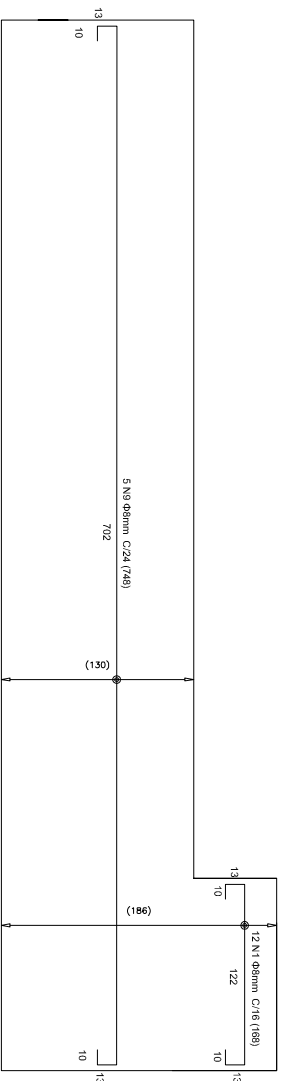

**3** ARMAÇÃO NEGATIVA HORIZONTAL - BASE MURO DE ARRIMO 04  
1:25

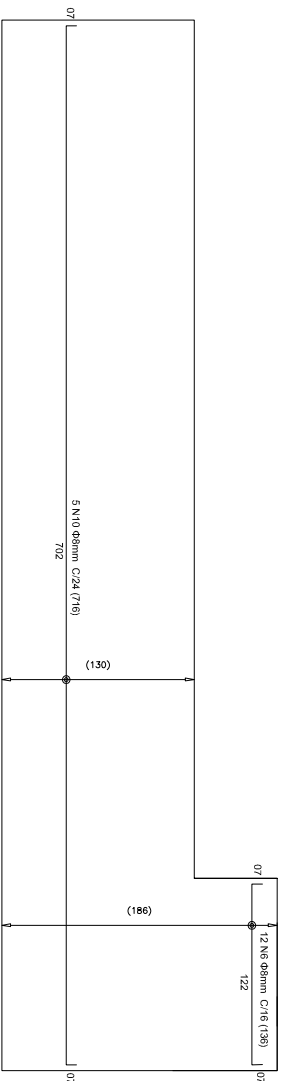

4 ARMAÇÃO POSITIVA HORIZONTAL - BASE MURO DE ARRIMO 04  
1:25

NOTAS-

- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
- 2- As barras devem ser dobradas segundo raios mínimos de curvatura da NBR-6118
- 3- Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
- 4- Fck= 30MPa
- 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931

	CAMILOS		PARA APROVAÇÃO	
	ELABORAÇÃO	VALIDAÇÃO	ELABORAÇÃO	VALIDAÇÃO
(a) PRAZOS				
(b) PRAZOS				
(c) PRAZOS				
(d) PRAZOS				
(e) PRAZOS				
(f) PRAZOS				
(g) PRAZOS				
(h) PRAZOS				
(i) PRAZOS				
(j) PRAZOS				
(k) PRAZOS				
(l) PRAZOS				
(m) PRAZOS				
(n) PRAZOS				
(o) PRAZOS				
(p) PRAZOS				
(q) PRAZOS				
(r) PRAZOS				
(s) PRAZOS				
(t) PRAZOS				
(u) PRAZOS				
(v) PRAZOS				
(w) PRAZOS				
(x) PRAZOS				
(y) PRAZOS				
(z) PRAZOS				



**PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL - MUROS DE ARRIMO 04 - ARMAÇÕES DAS BASES -** Construção da Base de Ponta Resposta do Porto do Itaquí, localizada na Ponta da Espera

REVISÃO: 00  
DATA: JUN/19  
Nº EMAP: 2018.13-DE-EST-2109-0026

RESP. TÉCNICO: Carlos Vinicius Sousa Ribeiro  
CONTRATADA:  
ESCALA: 1/25  
Nº PRANCHA: 07/10

RESP. TÉCNICO: Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

CONTRATADA: ESCALA: 1/25

Nº PRANCHAS: 07/10

ESCALA: 1/25

N° PRANCHIA: 07/10