


DETALHE DA REDE G.L.P.

1/50

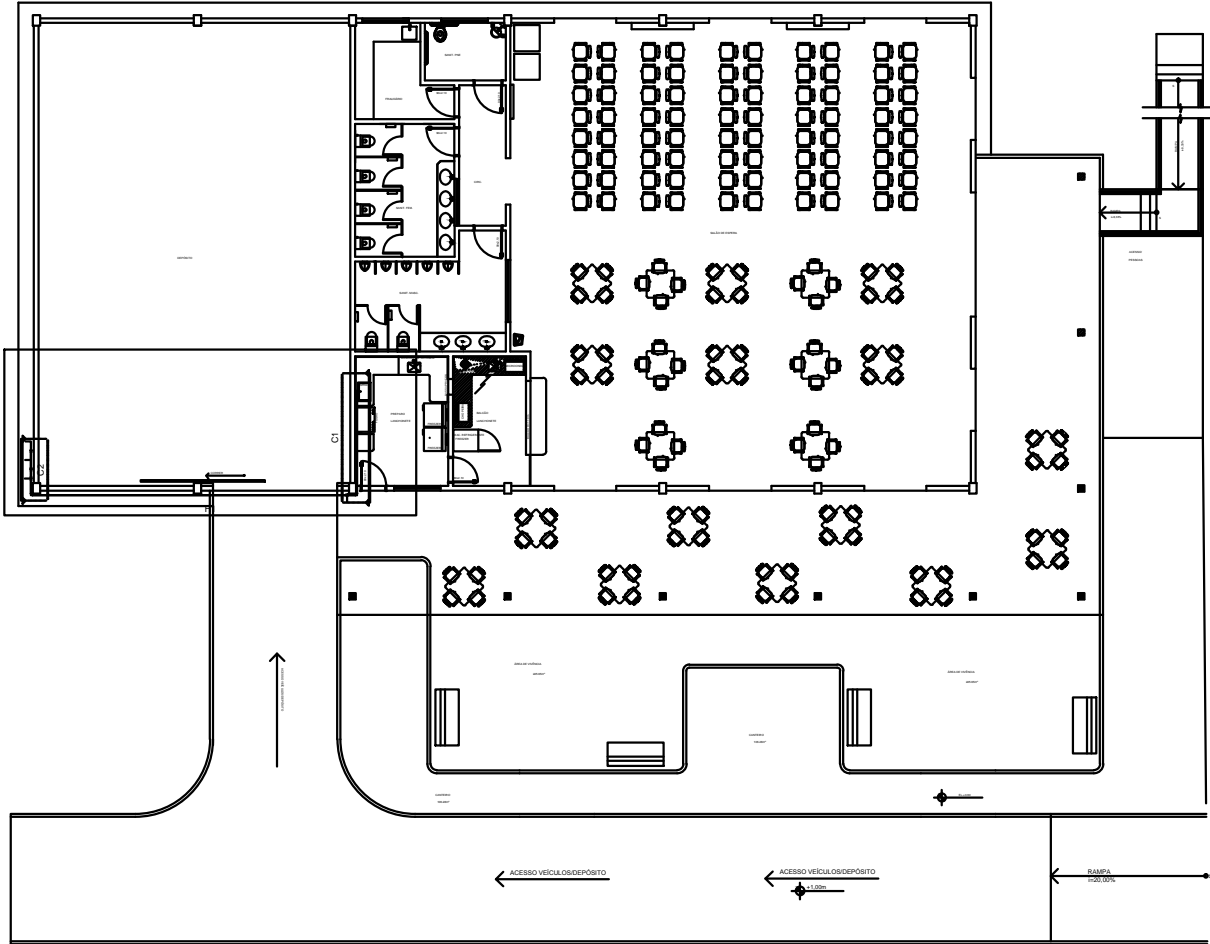

PLANTA GERAL G.L.P.

SEM ESCALA

Lista de Materiais		
Gás	Ferro maleável classe 10	
	Cotovelo 90 1/2"	10 pç
	Luva macho - fêmea 1/2"	8 pç
	Tubo de aço galvanizado 15 mm - 1/2"	22.77 m
	Tê 1/2"	2 pç
	Gás	
	Chapa Grill 0,8 kg/h	1 pç
	Fogão 6 Bocas Com forno	1 pç
	Registro rápido 1/2" x terminal Ø 11,80mm (para mangueira 3/8)	2 pç
	Metais	
	Válvula de Esfera 1/2"	4 pç

Legenda
☒. Válvula de esfera c/ F°G° - RGG

Legenda Detalhada
☒. Válvula de esfera c/ F°G° - RGG
Ferro maleável classe 10
Luva macho - fêmea 1/2"
2 pç
Metais
Válvula de Esfera 1/2"
1 pç

Legenda das indicações	
Grill	Chapa Grill - 0,8 kg/h
FG 6B C/F	Fogão 6 bocas com forno c/ cotovelo - 1/2
RGG	Válvula de esfera c/ F°G° - 1/2"

QUADRO DE REVISÕES									
00	A	15/05/15	FELIPE	CÂMARA		CÂMARA	15/05/15	PRELIMINAR	
REV. EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	FOR	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES		
				VALIDADO					
TIPO DE EMISSÃO				(A) PRELIMINAR		(D) PARA COTAÇÃO		(G) COMO CONSTRUÍDO	
				(B) PARA APROVAÇÃO		(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO		(H) CANCELADO	
				(C) PARA INFORMAÇÃO		(F) COMO COMPRADO			
<div><div>EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA</div><div>EMAP</div><div>GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO</div></div> <p>TÍTULO: Benfeitorias e ampliação para garantir acessibilidade aos passageiros ao Terminal de Ferry Bojo Ponta da Espera, localizados no Porto do Itaipu - São Luís - MA.</p>									
LOGO:				PROJETO:					
				PROJETO DE G.L.P- PLANTA DA REDE E DETALHE G.L.P.					
Nº CONTRATADA:				Nº EMISSÃO: DS-PE-2104-0017-R00			ESCALA: INDICADA		Nº FOLHA:
RESP. TÉCNICO:				DATA: MARÇO 2015			REVISÃO: 00		01
									02