
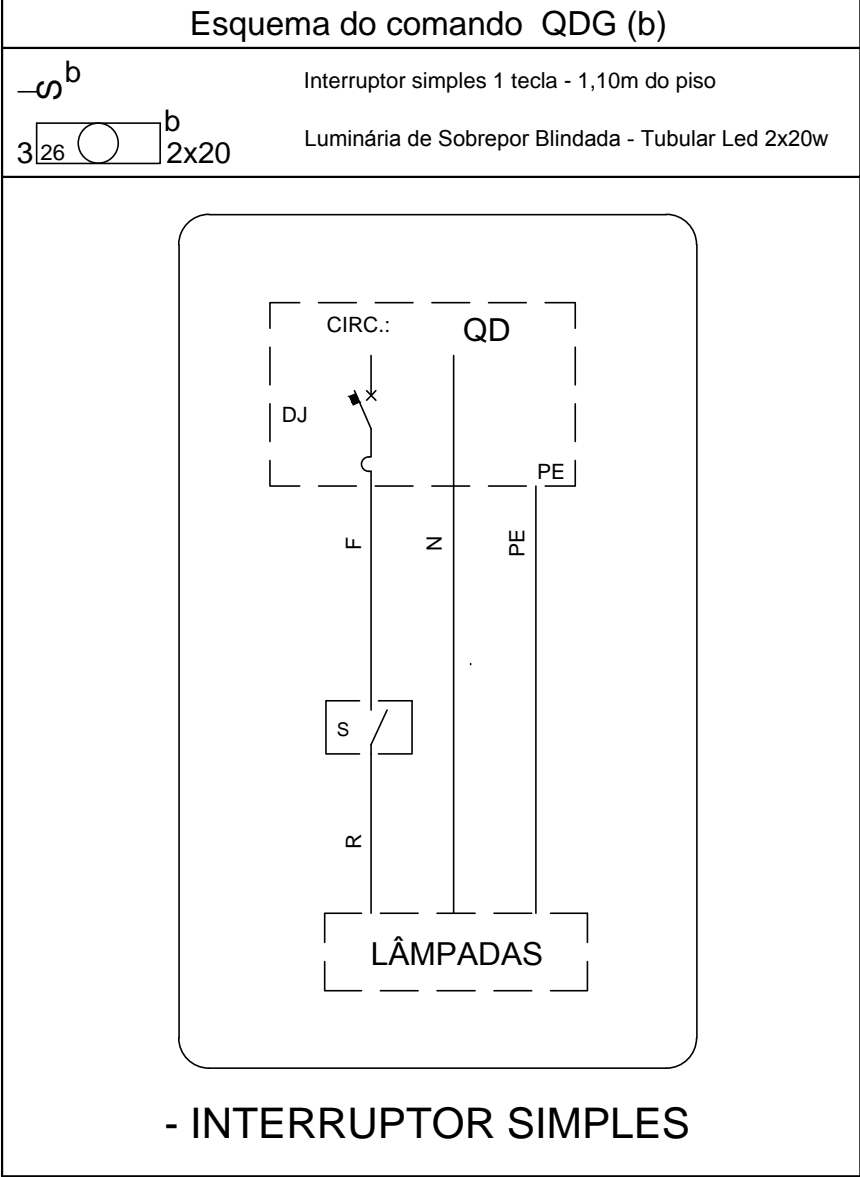
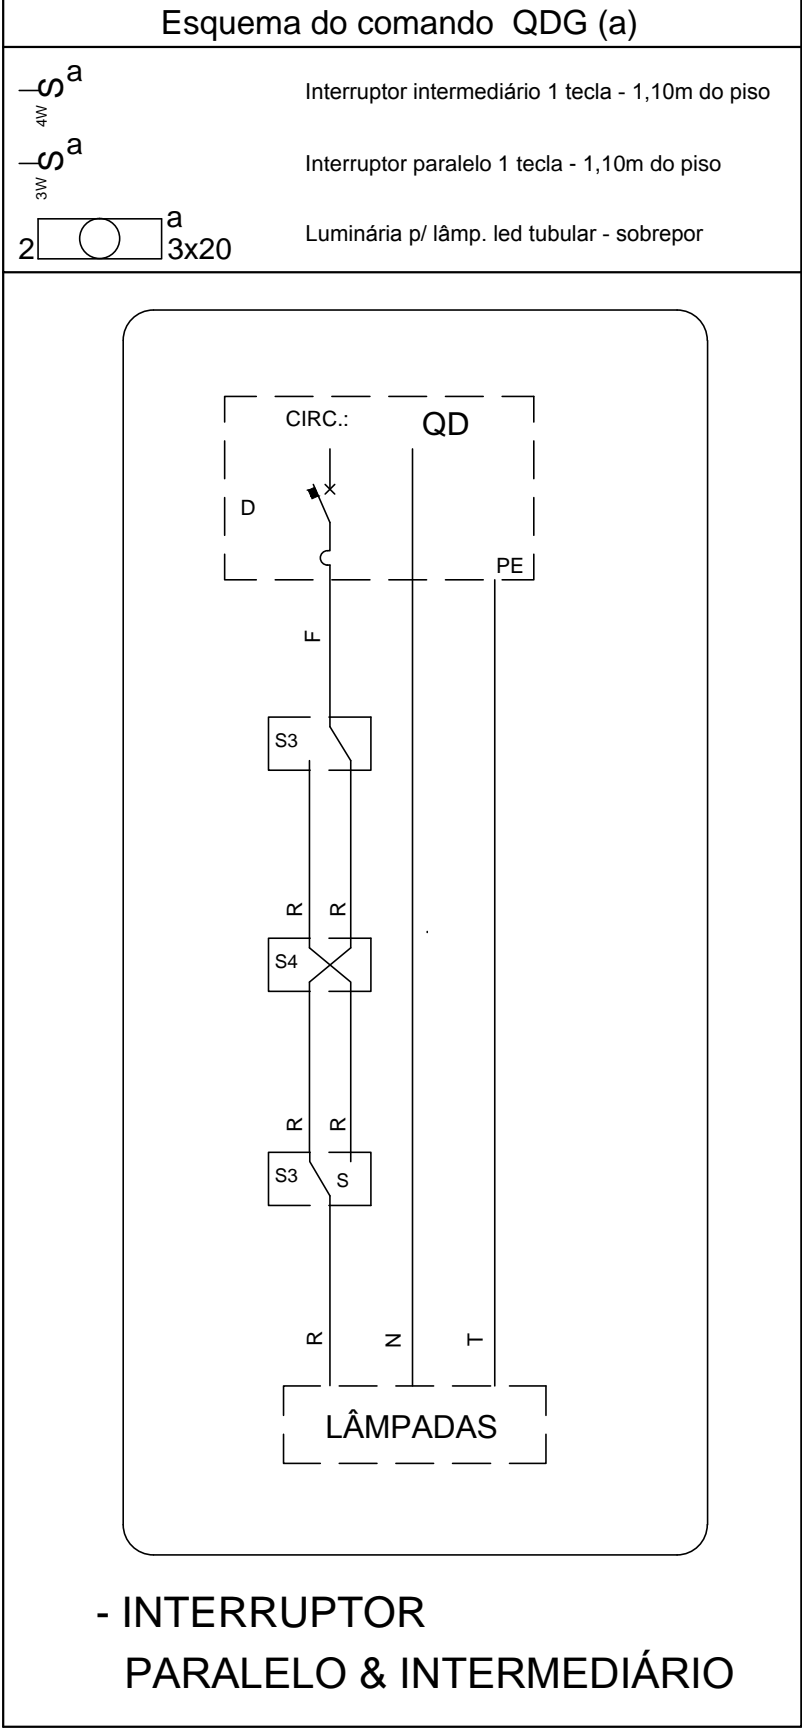


Legenda	
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor intermediário 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Luminária de Emergência
	Luminária de Sobrepor Blindada - Tubular Led 2x20w
	Luminária p/ lâmp. led tubular - sobrepor
	Lâmpada Led 11W Par 30
	Lâmpada Led 17W Par 38
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso
	Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Legenda das indicações	
	Tomada - uso específico - Bebedouro
	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
	Tomada - uso específico - Condicionador de ar Split 34000BTU
	Tomada - uso específico - Equipamento Reserva
	Tomada - uso específico - Geladeira duplex

NOTAS

1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

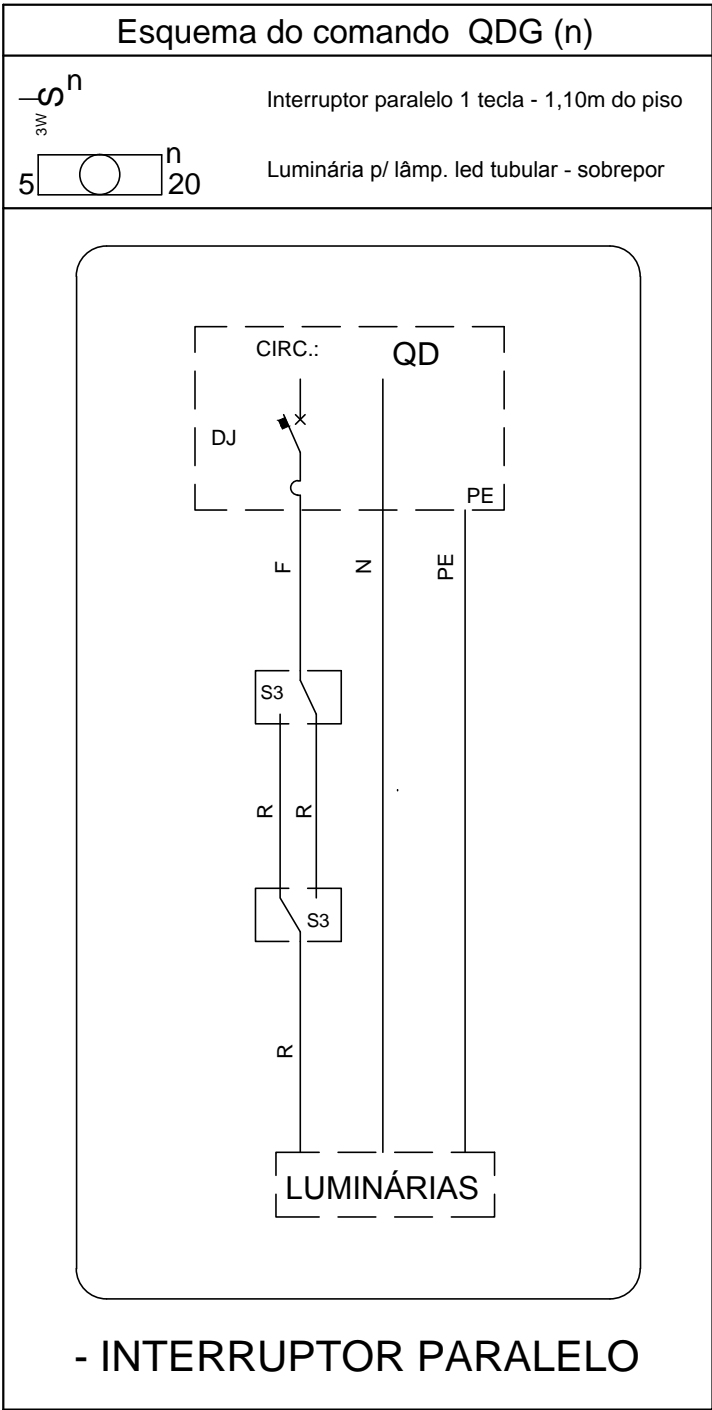

0	B	20/11/15	FELIPE	ALVINDA	EUGÊNIO	PARA APROVAÇÃO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A) PRELIMINARIS PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO						
			<div>TÍTULO: Construção da unidade de segurança pública e Estrutura Metálica do Prédio da Receita Estadual no Terminal de Ferry Boat da Ponta da Espera, São Luís – MA.</div>			
RESP. TÉCNICO:			Nº EMAP: DS-PE-2107-0008-R00 DATA: NOVENBRO/15 REVISÃO: 00			
PROJETO ARQUITETÔNICO - PM BOX- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO E DETALHES						
CONTRATADA:			ESCALA: 1/100 Nº FRANCA: 01/02			