

01 PLANTA BAIXA - TÉRREO

ESC: 1/50


Lista de Materiais - Distribuição de Água - Caminhões e Hidrantes		
Aço carbono		
Curva 90° - raio longo		
2 1/2"	6	pc
4"	3	pc
Tubo de aço carbono		
2 1/2"	23.94	m
4"	14.78	m
Tê de redução		
4"-2-1/2"	1	pc

Cobre		
Flange saída p/cx. d'água		
104 mm	1	pc

Incêndio		
Adaptador storz - roscas interna		
2 1/2"	2	pc
Caixa para abrigo de mangueiras		
90 x 60 x 30 cm	2	pc
Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido		
Dupla - 2 1/2" x 1 1/2"	2	pc
Esquicho jato sólido		
1 1/2" 16 mm	2	pc
Mangueiras		
1 1/2" 15 m	4	pc
Niple paralelo em ferro maleável		
2 1/2"	2	pc
Redução giratória tipo Storz - bronze ou latão		
2 1/2" x 1 1/2"	2	pc
Registro globo		
2 1/2" 45°	2	pc
Tampão cego com corrente tipo storz		
1 1/2"	2	pc
Válvula gaveta		
4"	1	pc

Metais		
Válvula de Esfera		
2 1/2"	4	pc

Legenda das indicações	
VE	Válvula de esfera - 2 1/2"
VG	Válvula de gaveta - 4"

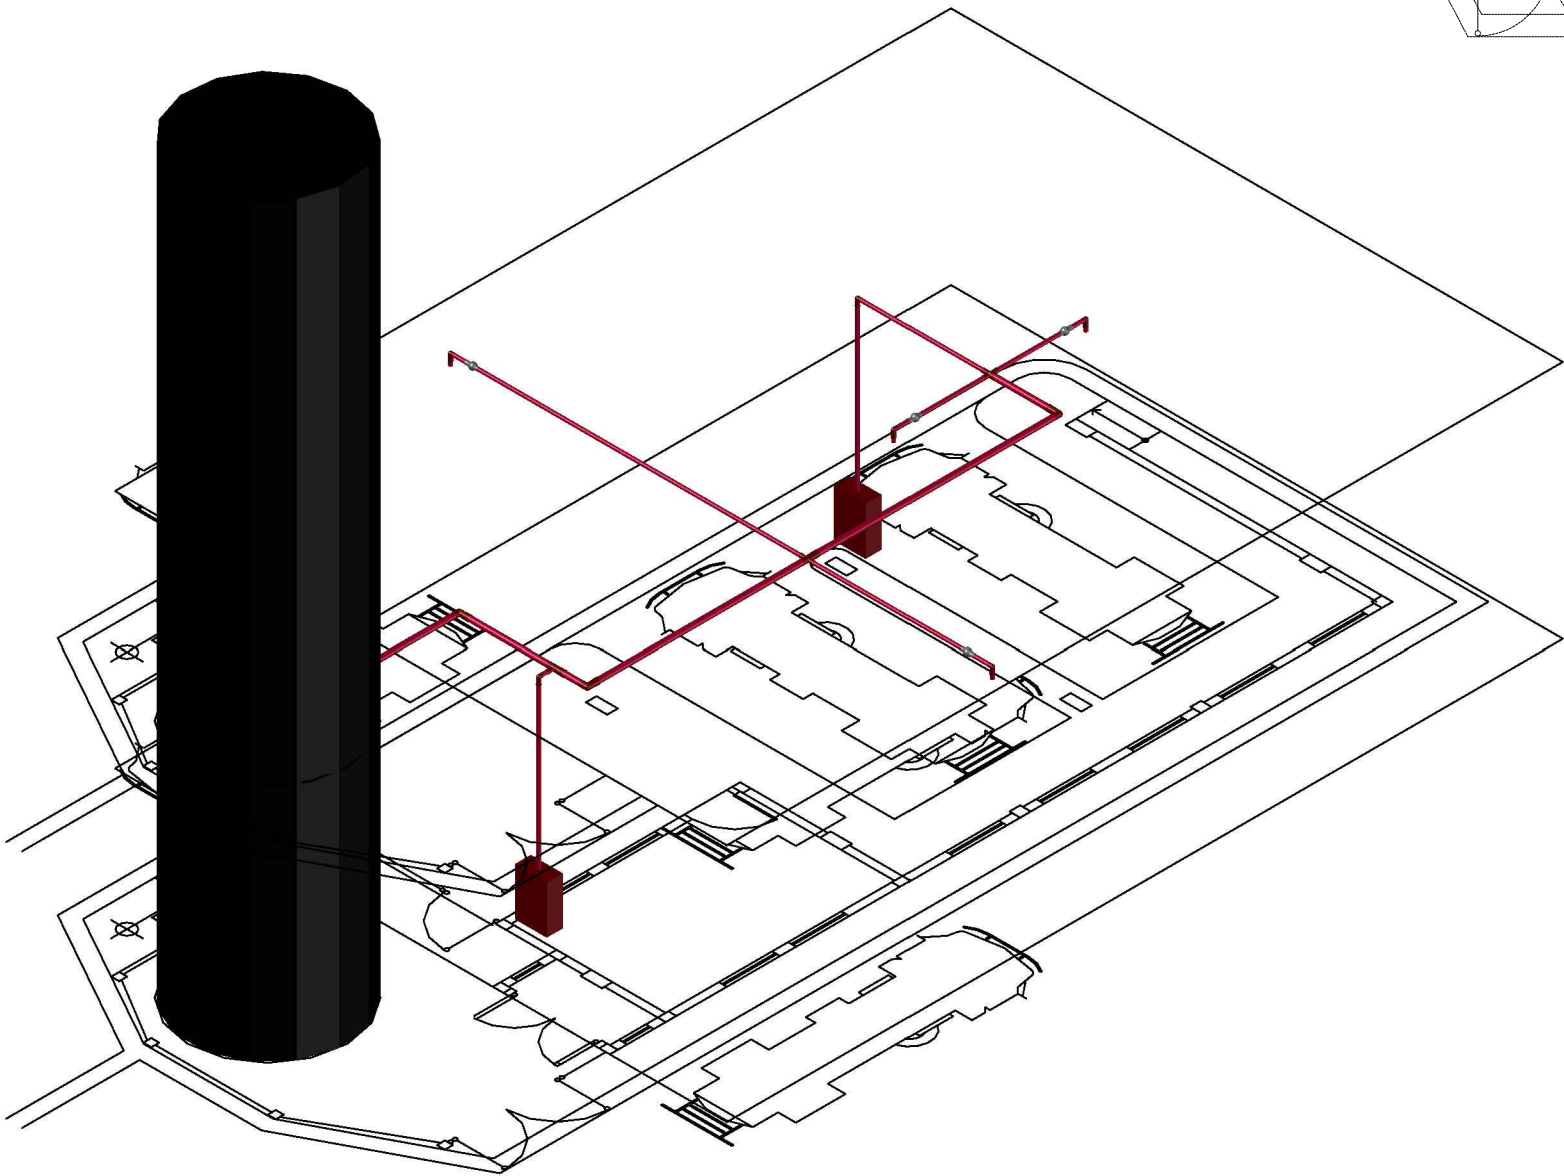

02 ISOMÉTRICO - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CAMINHÕES E HIDRANTES

ESC: 1/50

REV.	Tipo de Emis.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A)	PRELIMINAR					
(B)	PARA APROVAÇÃO					
(C)	PARA INFORMAÇÃO					
(D)	PARA COTAÇÃO					
(E)	APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO					
(F)	COMO COMPRADO					
(G)	COMO CONSTRUÍDO					
(H)	CANCELADO					



TÍTULO:
BASE DE EMERGÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À
INCÊNDIO NO TERMINAL DE PASSAGEIROS DA PONTA DA
ESPERA, LOCALIZADO EM SÃO LUÍS - MA
Nº EMAP: 2018.03-DB-HID-2108-0001-R00 DATA: JULHO/18 REVISÃO: 00

PROJETISTA: Felipe Pacheco Oliveira	CREA/CAU: 1108401406	Nº CONTRATADO: xxxxxxxxxxxxxxxx
RESP. TÉCNICO:	CONTRATADA:	ESCALA: INDICADA
		Nº FRANCO: 01/01