




1 ARMAÇÃO NEGATIVA VERTICAL - BASE MURO DE ARRIMO 04
1:25

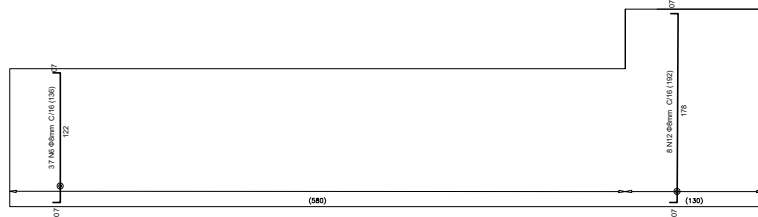

2 ARMAÇÃO POSITIVA VERTICAL - BASE MURO DE ARRIMO 04
1:25

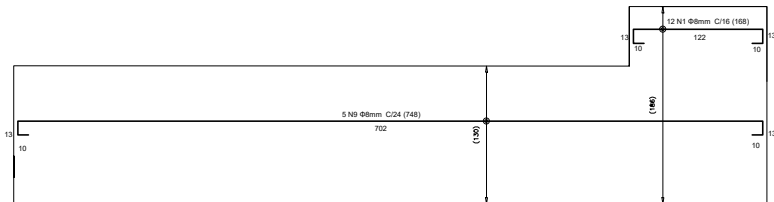

3 ARMAÇÃO NEGATIVA HORIZONTAL - BASE MURO DE ARRIMO 04
1:25

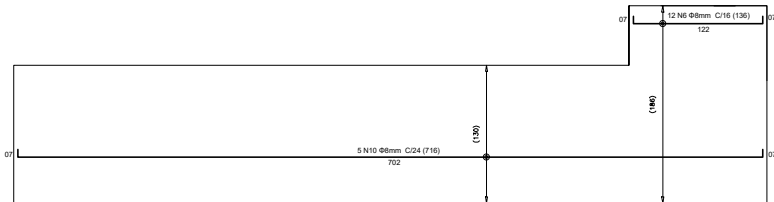

4 ARMAÇÃO POSITIVA HORIZONTAL - BASE MURO DE ARRIMO 04
1:25

- NOTAS-
- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
 - 2- As barras devem ser dobradas segundo raios mínimos de curvatura da NBR-6118
 - 3-Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
 - 4- Fck= 30MPa
 - 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931

CARLOS				XXXX				XXXX				PARA APROVAÇÃO			
ELABORADO POR				VERIFICADO POR				VALIDADO POR				DESCRIÇÃO DA REVISÃO			
(0) PARA COTAÇÃO				(1) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO				(2) COMO COMPROVADO				(3) COMO CONSTRUÍDO			
(4) CANCELADO															
LOGO EMPRESA				TÍTULO:				PROJETO ESTRUTURAL- MURO DE ARRIMO 04				ARMAÇÃO DAS BASES- EDIFICAÇÃO CBM			
Nº PROJ: 2018.13-DE-EST-2109-0026				DATA: JUN/19				REVISÃO 00							
PROJETO ESTRUTURAL - MUROS DE ARRIMO DA EDIFICAÇÃO DO CBM															
DESP. TÉCNICO: Carlos Vinicius Sousa Ribeiro				CONTRATADA:				ESCALA: 1/25				NF. FRANQUIA: 07/10			