

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 001/2020 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base na manifestação da Gerência de Projetos da EMAP, **RESPOSTA AO QUARTO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **GRID POWER SOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA**, acerca do Edital da Licitação Eletrônica LRE nº 001/2020 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução do serviço de modernização das Subestações 01, 02 e 03, localizadas no área primária do Porto do Itaqui, em São Luís/MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO 1

21 – Analisando os projetos de estrutura metálica, observamos que há divergência entre as informações dos projetos de planta baixa, dos projetos de cortes e detalhes, das planilhas de quantitativo disponíveis nessas pranchas e também com relação as quantidades da planilha orçamentária. Por favor, pedimos que confirme qual informação devemos considerar.

RESPOSTA 1:


RESP.: Considerar as quantidades na Planilha Orçamentária.

QUESTIONAMENTO 2

22 – Identificamos que para todas as 03 (três) SEs deve ser fornecido um gerador (inclusive, os 03 geradores são iguais). No entanto, na SE01 não identificamos onde ficará posicionado o gerador, e assim não conseguimos medir a quantidade de cabo e infraestrutura necessária. Por favor, pode esclarecer como devemos seguir?

RESPOSTA 2:

RESP.: Será posicionado na Baía Existente da SE-01 a qual está posicionada abaixo da futura Estrutura do Mezanino conforme foto a seguir:

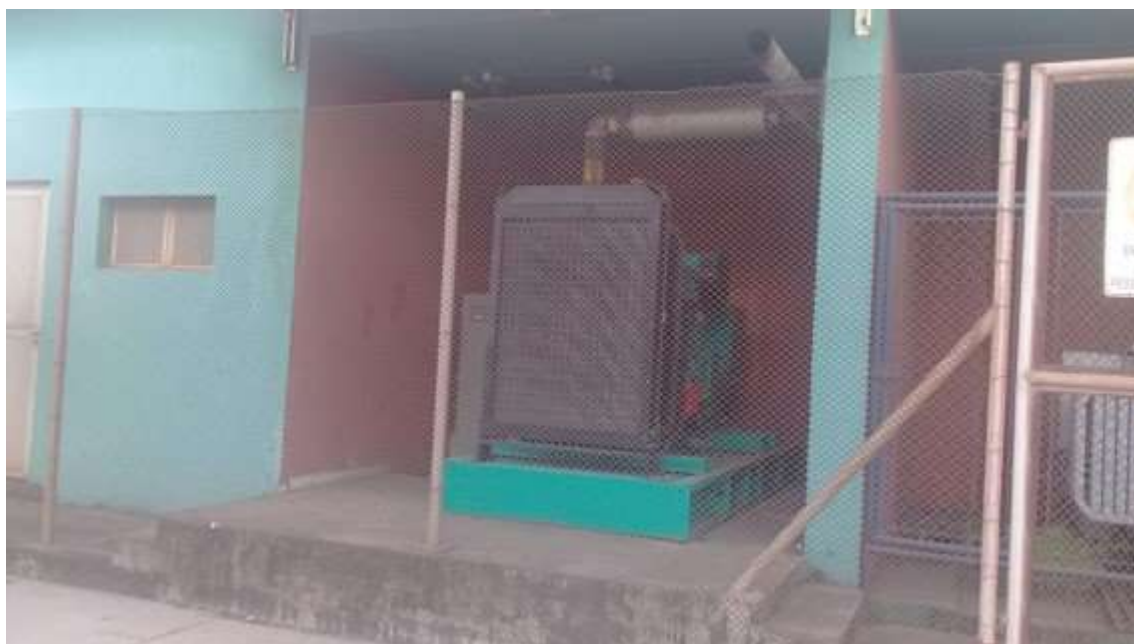

QUESTIONAMENTO 3

23 – Ainda quanto aos geradores, não identificamos projetos de civil com base de concreto e sistema de separação de água e óleo para esses equipamentos. Sendo assim, estamos considerando que não faz parte do escopo a construção de bases de concreto para geradores, assim como fornecimento e instalação de sistema de separação de água e óleo. Está correto este entendimento?

RESPOSTA 3:

RESP.: Correto.

São Luís/MA, 20 de julho de 2020.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP