


RELATÓRIO DE ENSAIO - SONDAGEM À PERCUSSÃO

CLIENTE:	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA (EMAP)
OBRA:	Sondagem para Manutenção dos Taludes da Poligonal do Itaqui e Terminais Externos São Luís/MA (Lote 3)
LOCAL:	Porto do Itaqui - Talude 03

SONDAGEM:
SP-01

INÍCIO:	12/04/2021
TÉRMINO:	12/04/2021
COTA:	17,10

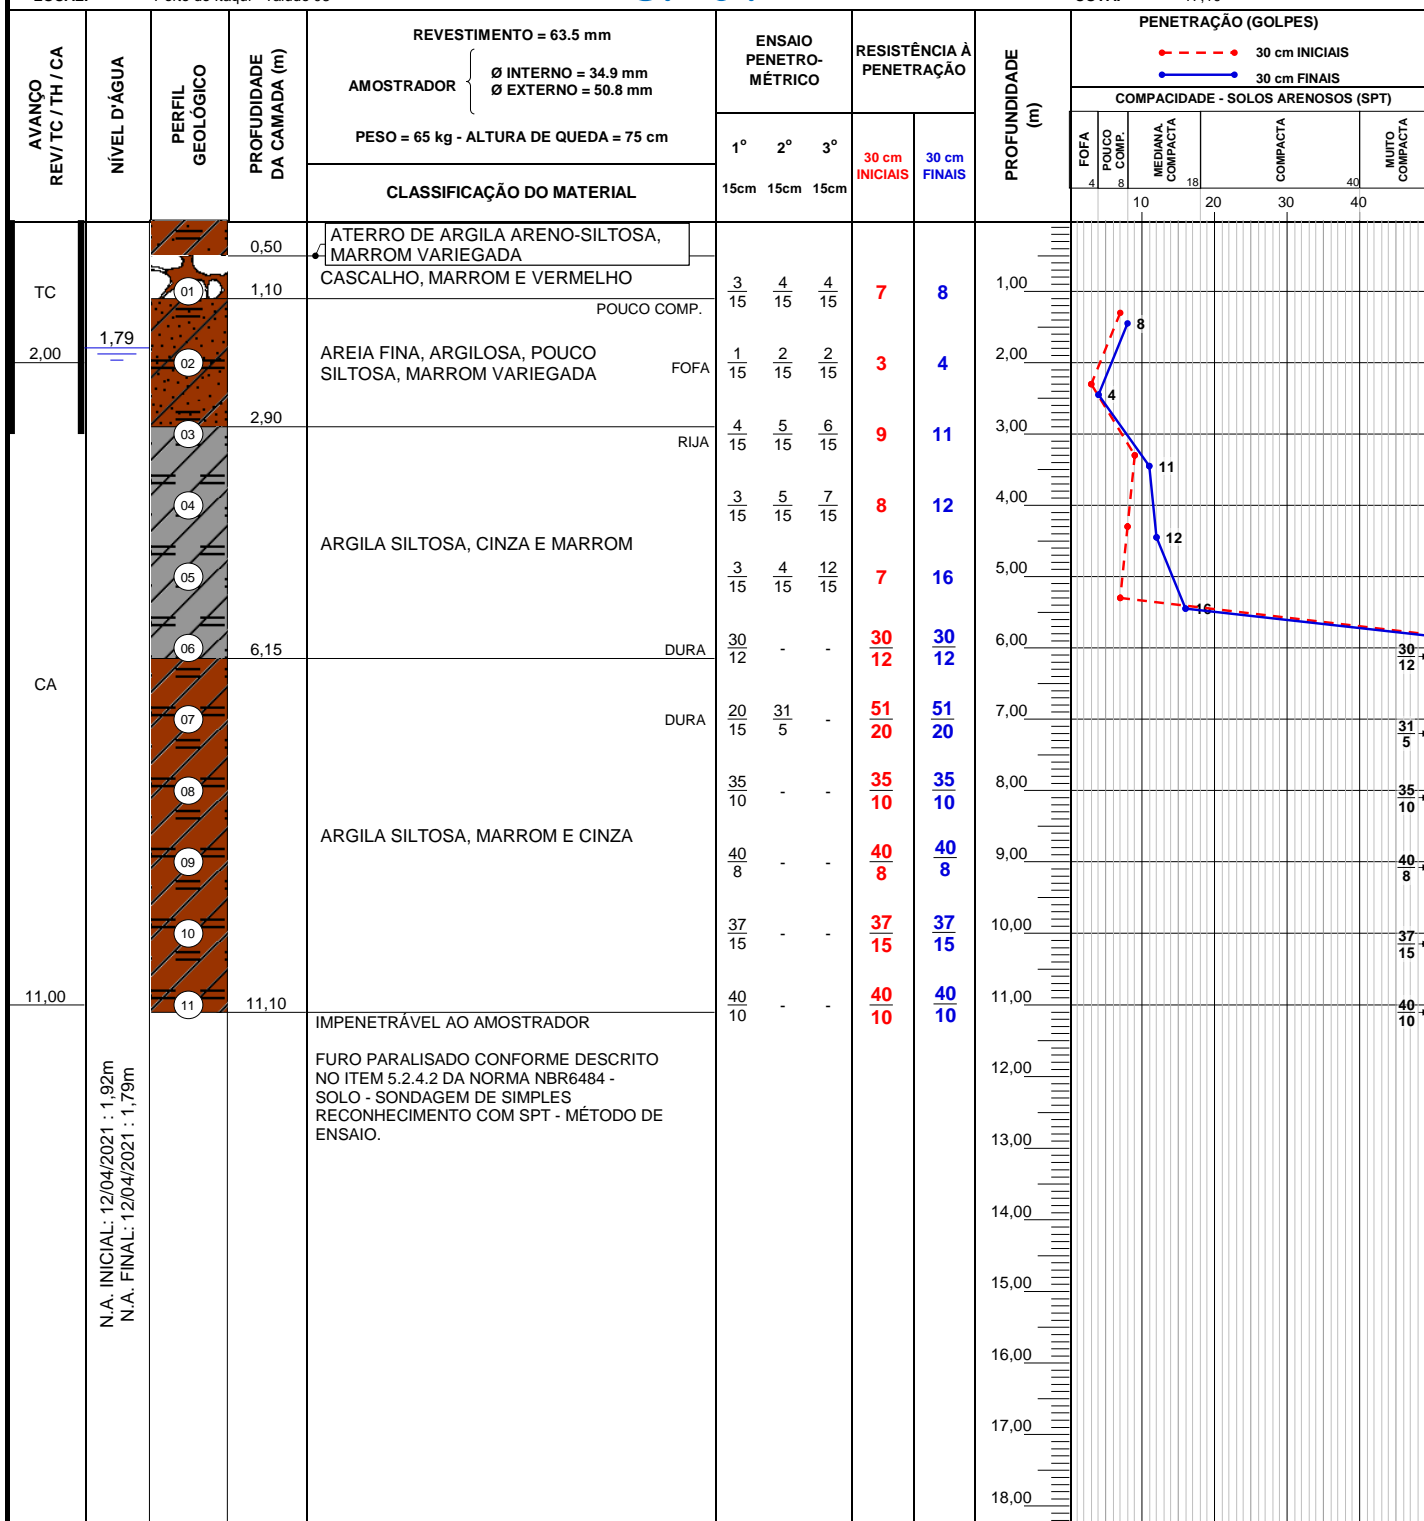

OBS.:
INFILTRAÇÃO COM 1,90 METROS

MÉTODO EXECUTIVO			
AVANÇO DO FURO	Ø	PROFUNDIDADE (m)	
TRADO CAVADEIRA (TC)	4"	0,00	2,00
TRADO HELICOIDAL (TH)	2 ¼"		
CIRCULAÇÃO DE ÁGUA (CA)	2"	2,00	11,00
REVESTIMENTO ()	2½"	0,00	3,00

TABELA DO NÍVEL D'ÁGUA			
DATA	HORA	N.A. (m)	PROF. FURO (m)
12/04/2021	13:10	1,92	11,10
12/04/2021	13:20	1,79	11,10

FOLHA:	ESCALA:	COORDENADAS:	SONDADOR:
01	1/100	E: 570857 N: 9716538	Everton Alves

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Elídio Nunes Vieira - CREA: 260871477-3